


参考図

No.	REVISION	CHK	APR	DATE	
2	A4版→A3版、圧力単位変更、及び外觀図追記	TH	y.	'97.8.5	
3	No.6材質変更	渡邊	小澤	山下	'15.9.30
4	誤記訂正	小松	IO	小澤	'23.9.12
5	使用流体追記	小松	飯野	小澤	25.9.28

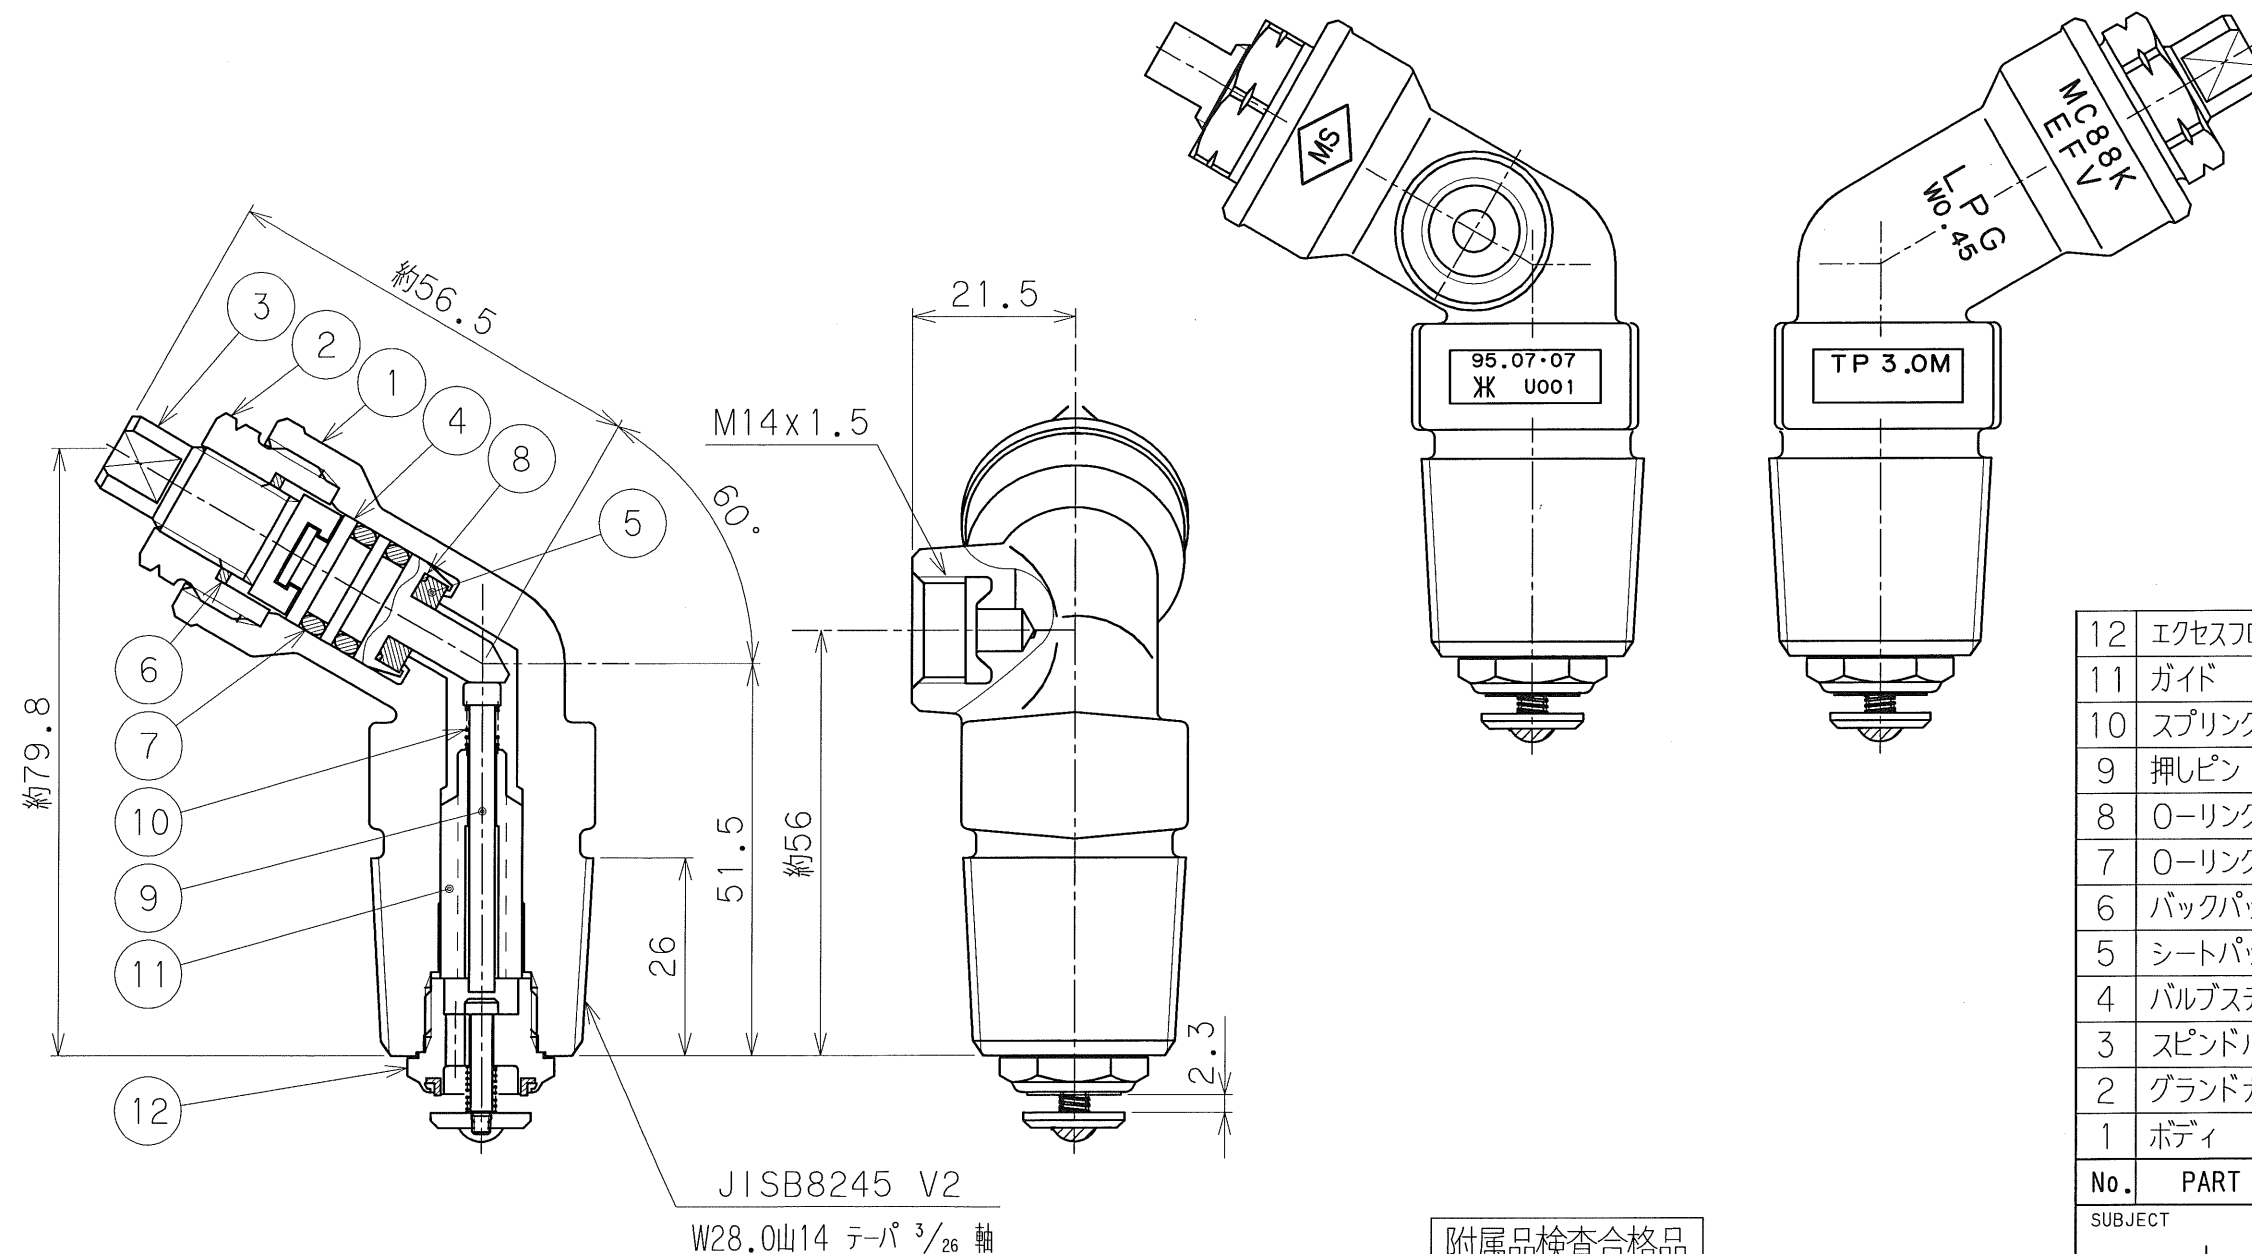

12	エクセスフローバルブ	Bs製	1set	
11	ガイド	合成樹脂	1	
10	スプリング	SUS304	1	
9	押しピン	C3604B	1	
8	O-リング	NBR	1	
7	O-リング	NBR	2	
6	バックパッキン	66-ナイロン	1	
5	シートパッキン	66-ナイロン	1	
4	バルブステム	C3604B	1	
3	スピンドル	C3604B	1	
2	グランドナット	C3604B	1	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT

セミコンテナ用取出弁

EFV完全閉止型 MC-88K

DWG.No. B-17901-05

REV.	5
------	---

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
澤田	保坂	河西	4.5.20

MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

仕様	使用流体	LPガス
耐圧試験圧力	3.0	MPa
気密試験圧力	1.80	MPa
EFV閉止差圧	加振時 0.06	MPa 以下
EFV閉止流量	加振時 2~7	l/min (水)
EFV閉止後流量	0.4 MPa 加圧時漏れのないこと。	
製品コード	MC-88K-05	