


参考図

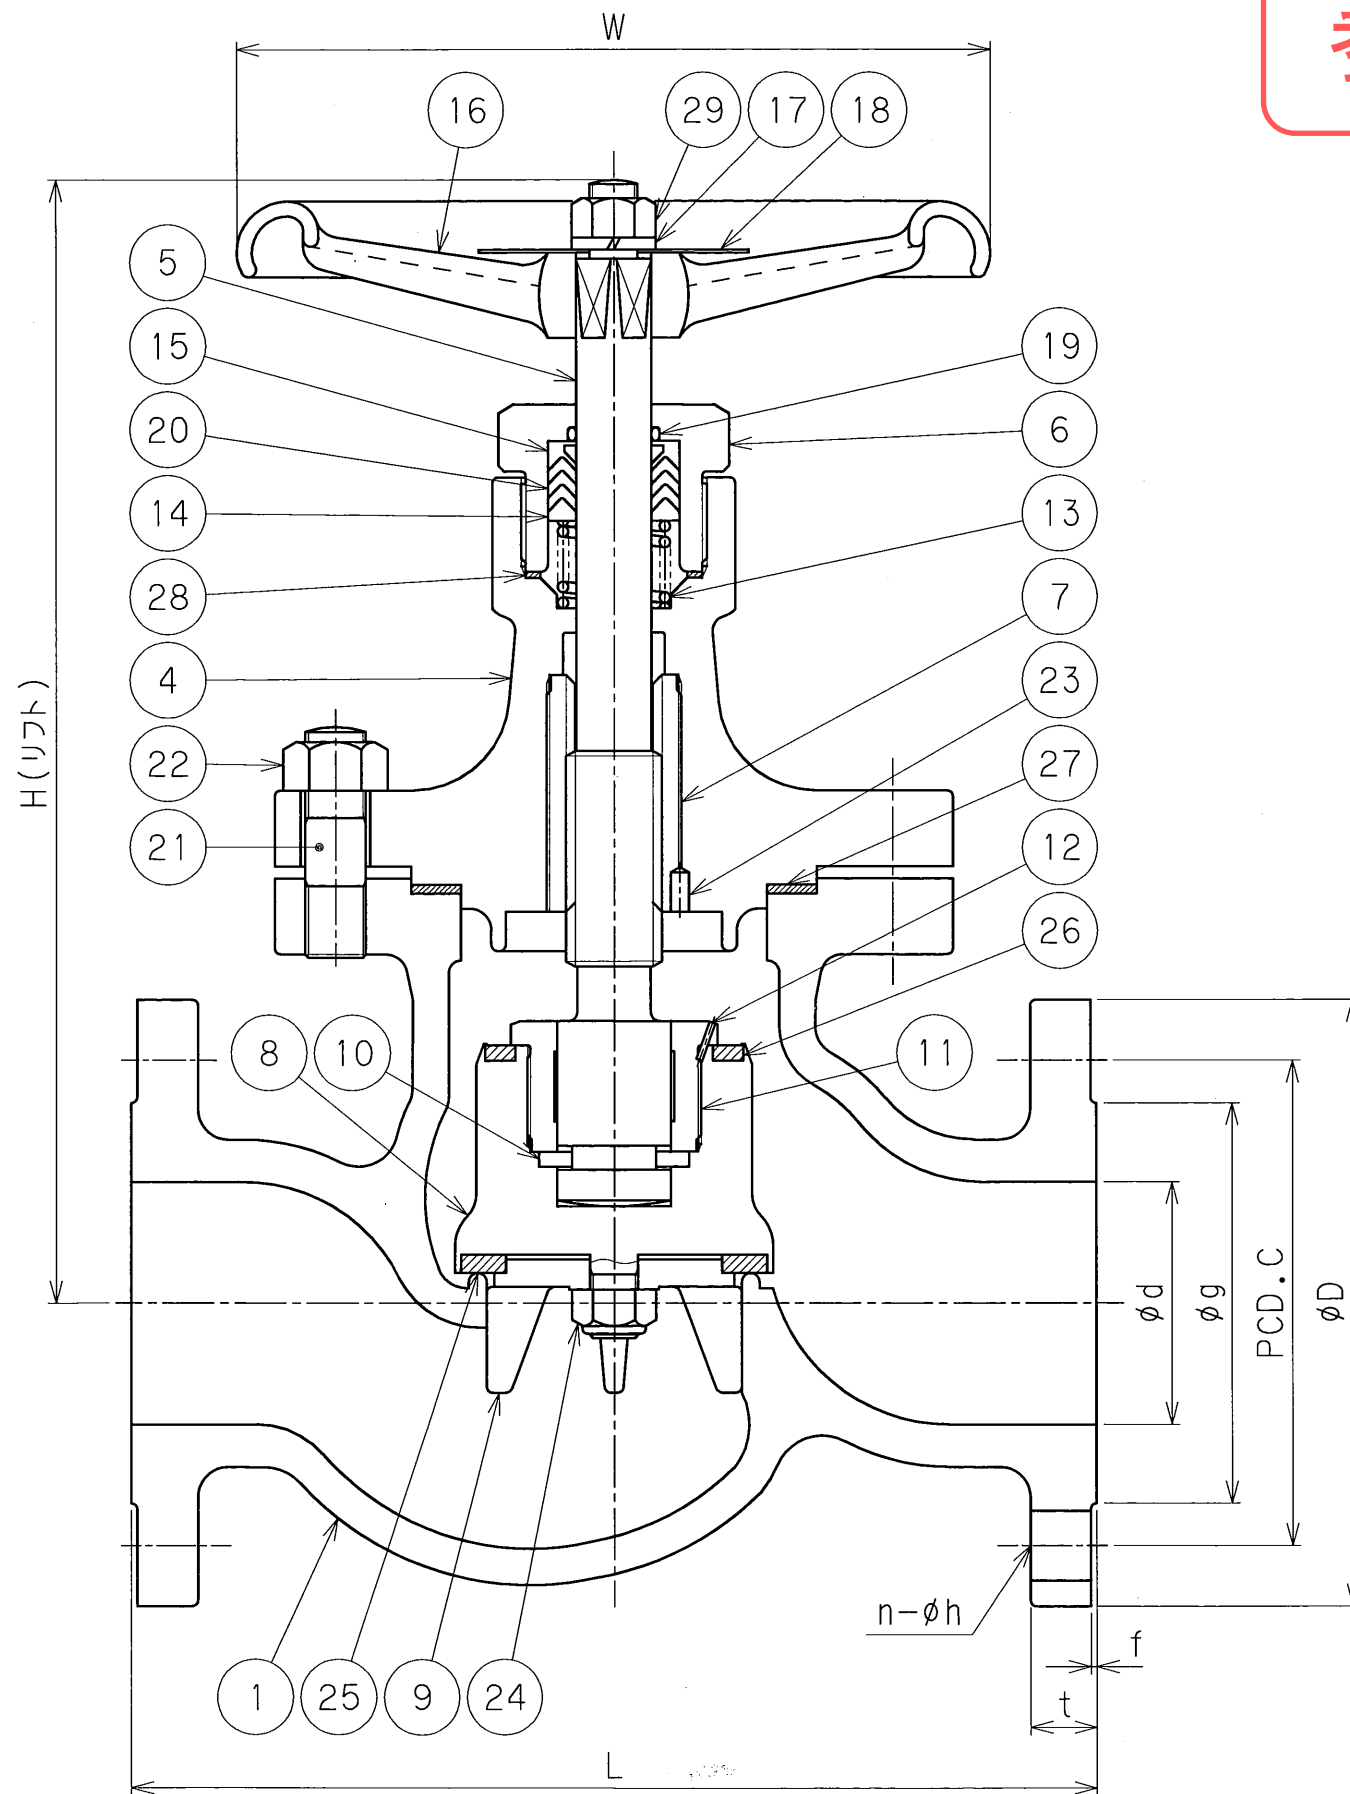

大臣認定品

設計圧力	2.4	MPa
設計温度	-5~70	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.4	MPa

呼び径	d	L	H	リフト	W	D	C	g	t	f	n-h	製品コード
65A	65	320	370	30	250	175	140	116	20	2	8-19	PV-810B-30-065
80A	80	320	370	30	250	200	160	132	22	2	8-23	PV-810B-30-080

No.	R E V I S I O N		CHK	APR	DATE
0	REF.B-21289-00 REV.8				
1	No.21/22/29材質見直し	石原	堀井	中込	'14.4.29
2	No.21材質見直し	小松	1-14	1-14	'16.7.14

29	ナット	SWCH10R	1	
28	ガスケット	C1100P	1	
27	ガスケット	PTFE	1	
26	パッキン	PTFE	1	
25	パッキン	PTFE	1	
24	U-ナット	SUS304	1	
23	スプリングピン	SUS304	1	
22	ナット	SWCH10R	8	
21	植込ミボルト	S25C	8	
20	V形パッキン	NBR	1set	
19	O-リング	NBR	1	
18	ネームプレート	A1200P	1	
17	スプリングワッシャ	SWRH	1	
16	ハンドル	FC150	1	
15	パッキン押エ	C3604B	1	
14	パッキン座	C3604B	1	
13	スプリング	SUS304	1	
12	スプリングピン	SUS304	1	
11	弁押エ	S25C	1	
10	割リング	SUS420J2	1	
9	ガイド	BC6	1	
8	弁体	S25C	1	
7	ブッシュ	BC6	1	
6	グランドナット	S25C	1	
5	スピンドル	SUS420J2	1	
4	ボンネット	SCPH2	1	

1	ボディ	SCPH2	1	
No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS

SUBJECT
鋳鋼製フランジ形グローブ弁
PV-810B
JIS20KフランジRF
非石棉仕様

DWG.No.	B-21289-30	REV.	2
---------	------------	------	---

DRAWN	中込	CHECKED	K.M	APPROVED	窪田	DATE	'06.7.18
-------	----	---------	-----	----------	----	------	----------

MS
MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所