


資料

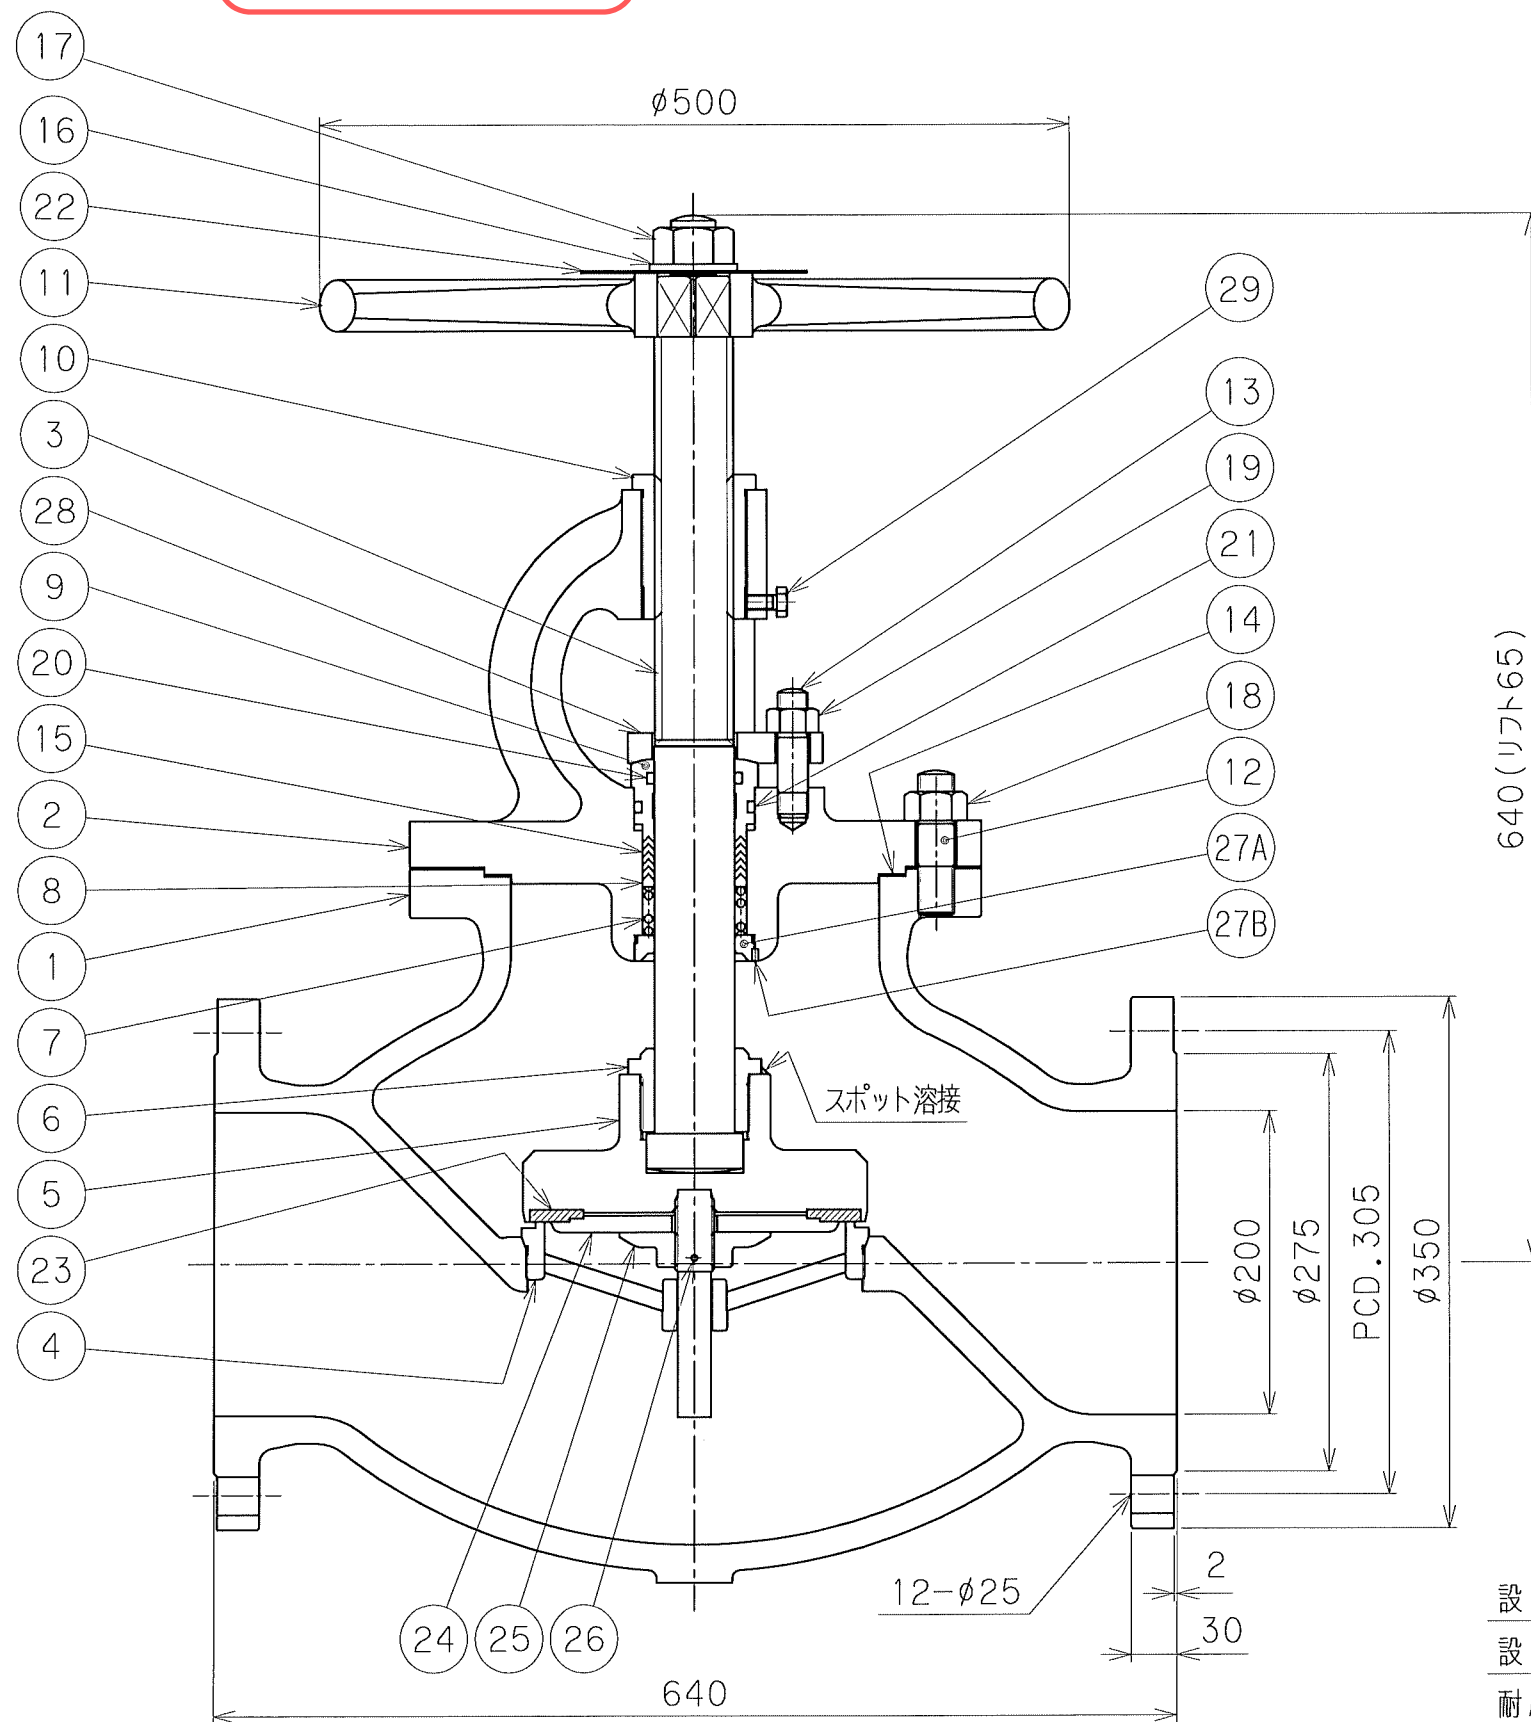

大臣認定品

設計圧力	2.4	MPa
設計温度	-5~70	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.4	MPa
製品コード	PV-810B-08-200	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref.B-22261-04 Rev.1			
1	No.9,11材質変更	小松	渡邊	一瀬 '20.9.10
2	No.18材質見直し	小松	飯野	小澤 '22.6.21
3	No.16~19材質変更	渡邊	飯野	小澤 '23.2.3

29	ボルト	SUS304	1	
28	パッキンプレート	S25C	1	
27B	スプリングピン	SUS304	2	
27A	ブッシュ	C3604B	1	
26	割ピン	SUS304	1	
25	ナット	S25C	1	
24	パッキン押エ	SUS304	1	
23	シートパッキン	PTFE	1	
22	ネームプレート	A1200P	1	
21	O-リング	NBR	1	
20	O-リング	NBR	1	
19	ナット	SWCH10R	2	
18	ナット	SWCH10R	12	
17	ナット	SUS304	1	
16	ワッシャ	SUS304	1	
15	V型パッキン	NBR	1set	
14	ガスケット	R.PTFE	1	
13	スタッドボルト	S25C	2	
12	スタッドボルト	S25C	12	
11	ハンドル	FC200	1	
10	ブッシュ	S25C	1	
9	パッキン押エ	SUS403	1	
8	パッキン座	PTFE	1	
7	スプリング	SUS304	1	
6	弁押え	SUS403	1	
5	弁体	SCS13	1	
4	シートリング	SUS304	1	
3	スピンドル	SUS420J2	1	
2	ボンネット	SCPH2	1	
1	ボディ	SCPH2	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT

鋳鋼製フランジ形グローブ弁
PV-810B

JIS20KフランジRF-200A

DWG. No.	REV.
B-22261-08	3

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
妻木	小澤	堀井	'19.1.7

MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所