


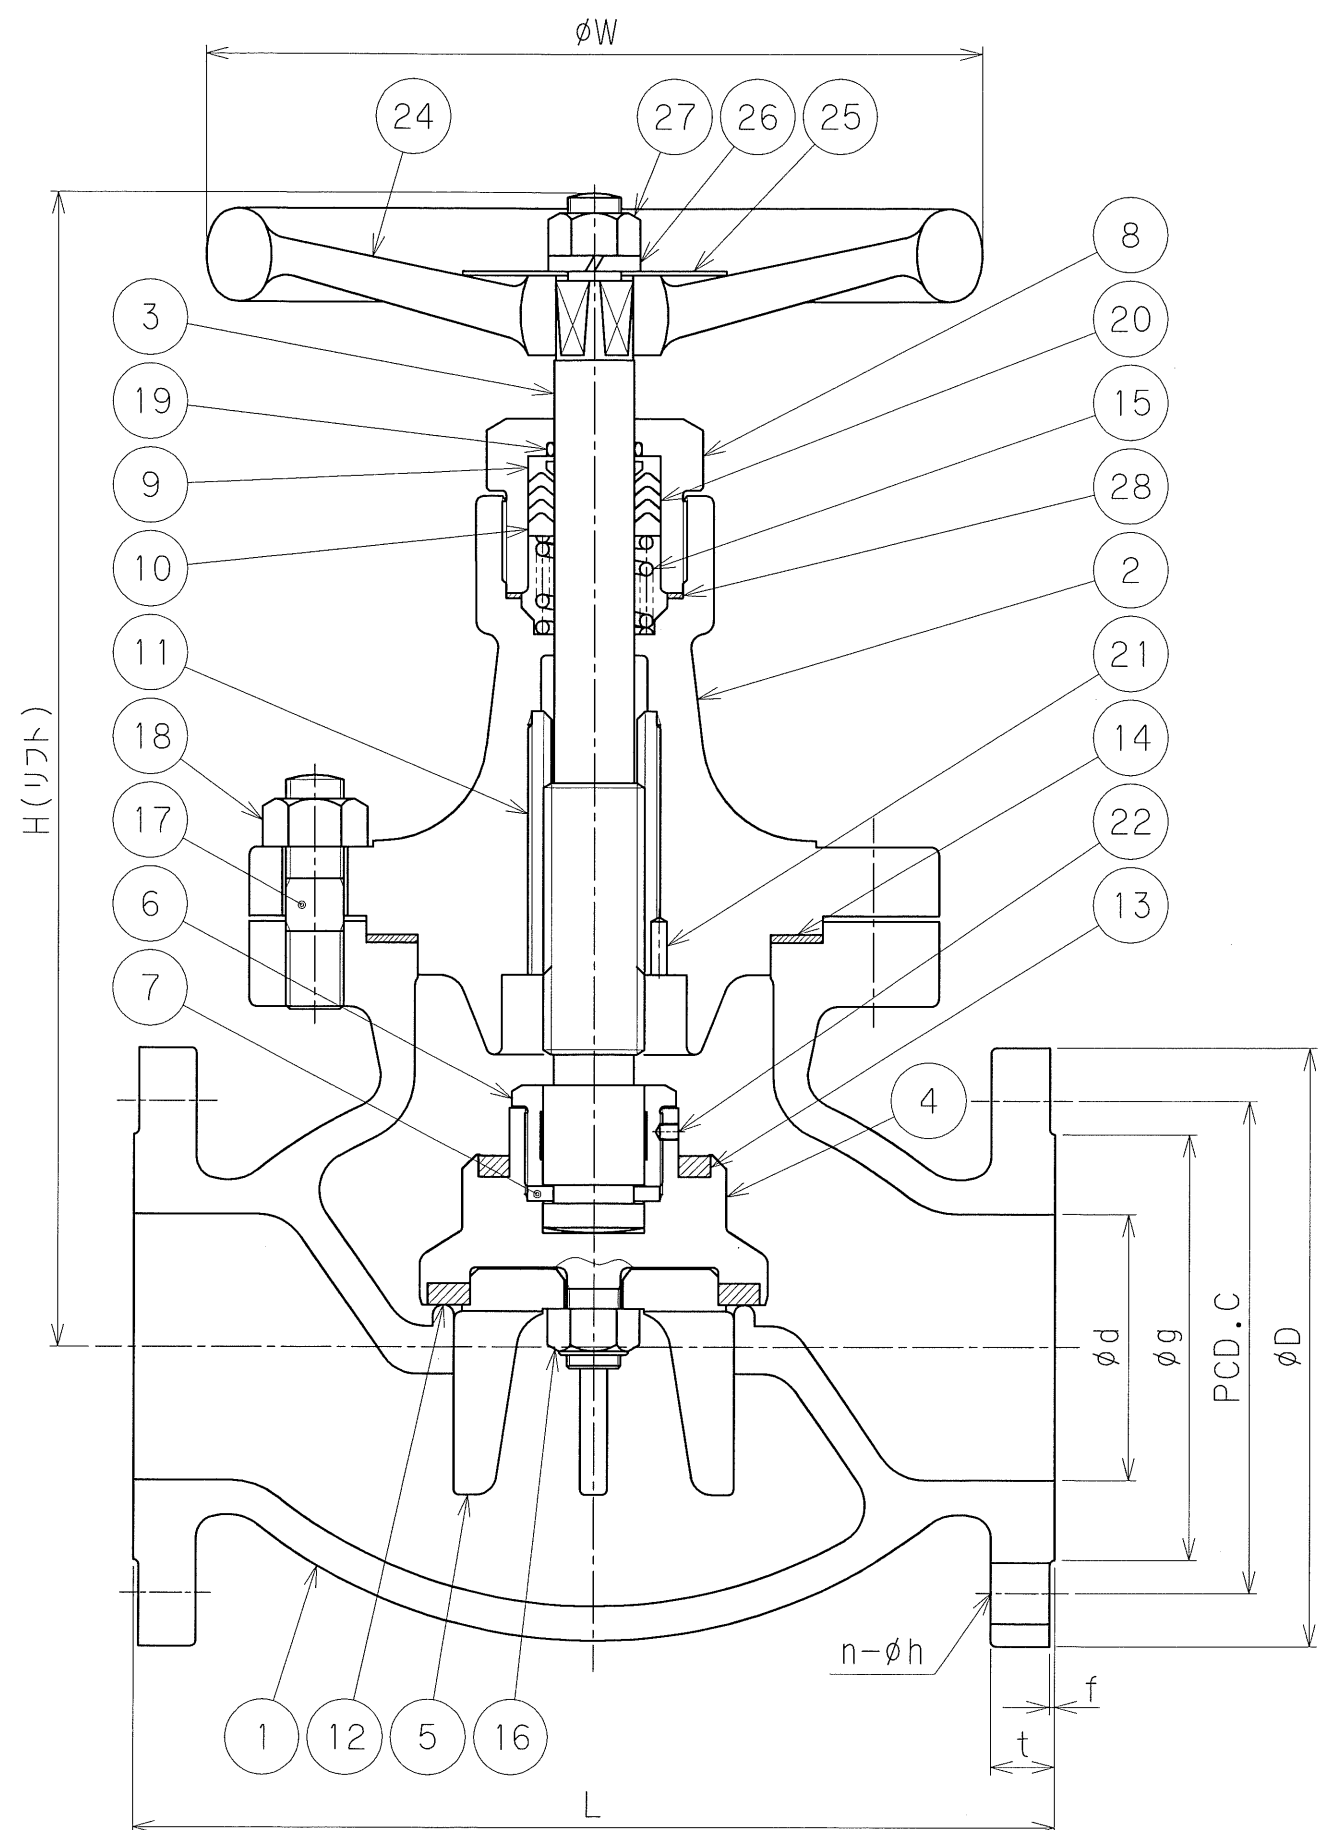


3	No. 17・18材質見直し	小松	飯野	堀井	'17.4.11
4	No. 29材質見直し	妻木	飯野	堀井	'19.6.6
5	No. 5, 11, 18, 27材質見直し, 使用流体追記	飯野	飯野	堀井	'23.3.6

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	REF.B-25336-00 REV.6			
1	150Aの弁体材質を追記	一瀬	中込	窪田 '09.2.26
2	No. 17・18・29・30材質見直し	石原	中込	中込 '14.4.26

注記. ()内は150Aの場合を示す。

30	(ナット)	(SWCH10R)	1set	
29	(植込みボルト)	(S25C)	1set	
28	ガスケット(O-リング)	C1100P(NBR)	1	
27	ナット	SWCH10R	1	
26	スプリングワッシャ	SWRH	1	
25	ネームプレート	A1200P	1	
24	ハンドル	FC150	1	
22	セットスクリュー	SUS304	1	
21	スプリングピン	SUS304	1	
20	V形パッキン	NBR	1set	
19	O-リング	NBR	1	
18	ナット	SWCH10R	1set	
17	植込みボルト	S25C	1set	
16	U-ナット	SUS304	1	
15	スプリング	SUS304	1	
14	ガスケット	PTFE	1	
13	バックパッキン	PTFE	1	
12	シートパッキン	PTFE	1	
11	ブッシュ	CAC406	1	
10	パッキン座	C3604B	1	
9	パッキン押エ	C3604B	1	
8	グラナット(グラボワジ)	S25C	1	
7	割リング	SUS420J2	1	
6	弁押エ	S25C	1	
5	ガイド	CAC406	1	
4	弁体	S25C(SF440A)	1	
3	スピンドル	SUS420J2	1	
2	ボンネット	SCPH2	1	
1	ボディ	SCPH2	1	

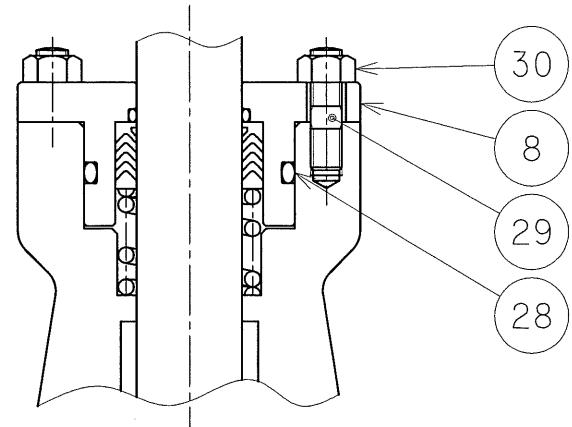

150Aの場合

参考図

大臣認定品

使用流体	LPG
設計圧力	2.4 MPa
設計温度	-5~70 ℃
耐圧試験圧力	3.9 MPa
気密試験圧力	2.4 MPa

呼び径	d	L	H	リフト	W	D	C	g	t	f	n-h	製品コード
100A	100	350	430	40	295	225	185	160	24	2	8-23	PV-810B-22-100
150A	150	500	532	60	400	305	260	230	28	2	12-25	PV-810B-22-150

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
鋳鋼製フランジ形グローブ弁				
PV-810B				
JIS20KフランジRF 非石棉仕様				
DWG. No.		REV.		
B-25336-22		5		
DRAWN	CHECKD	APPROVED	DATE	
中込	K.M	窪田	06.7.18	
 MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.				
株式会社宮入バルブ製作所				