


参考図

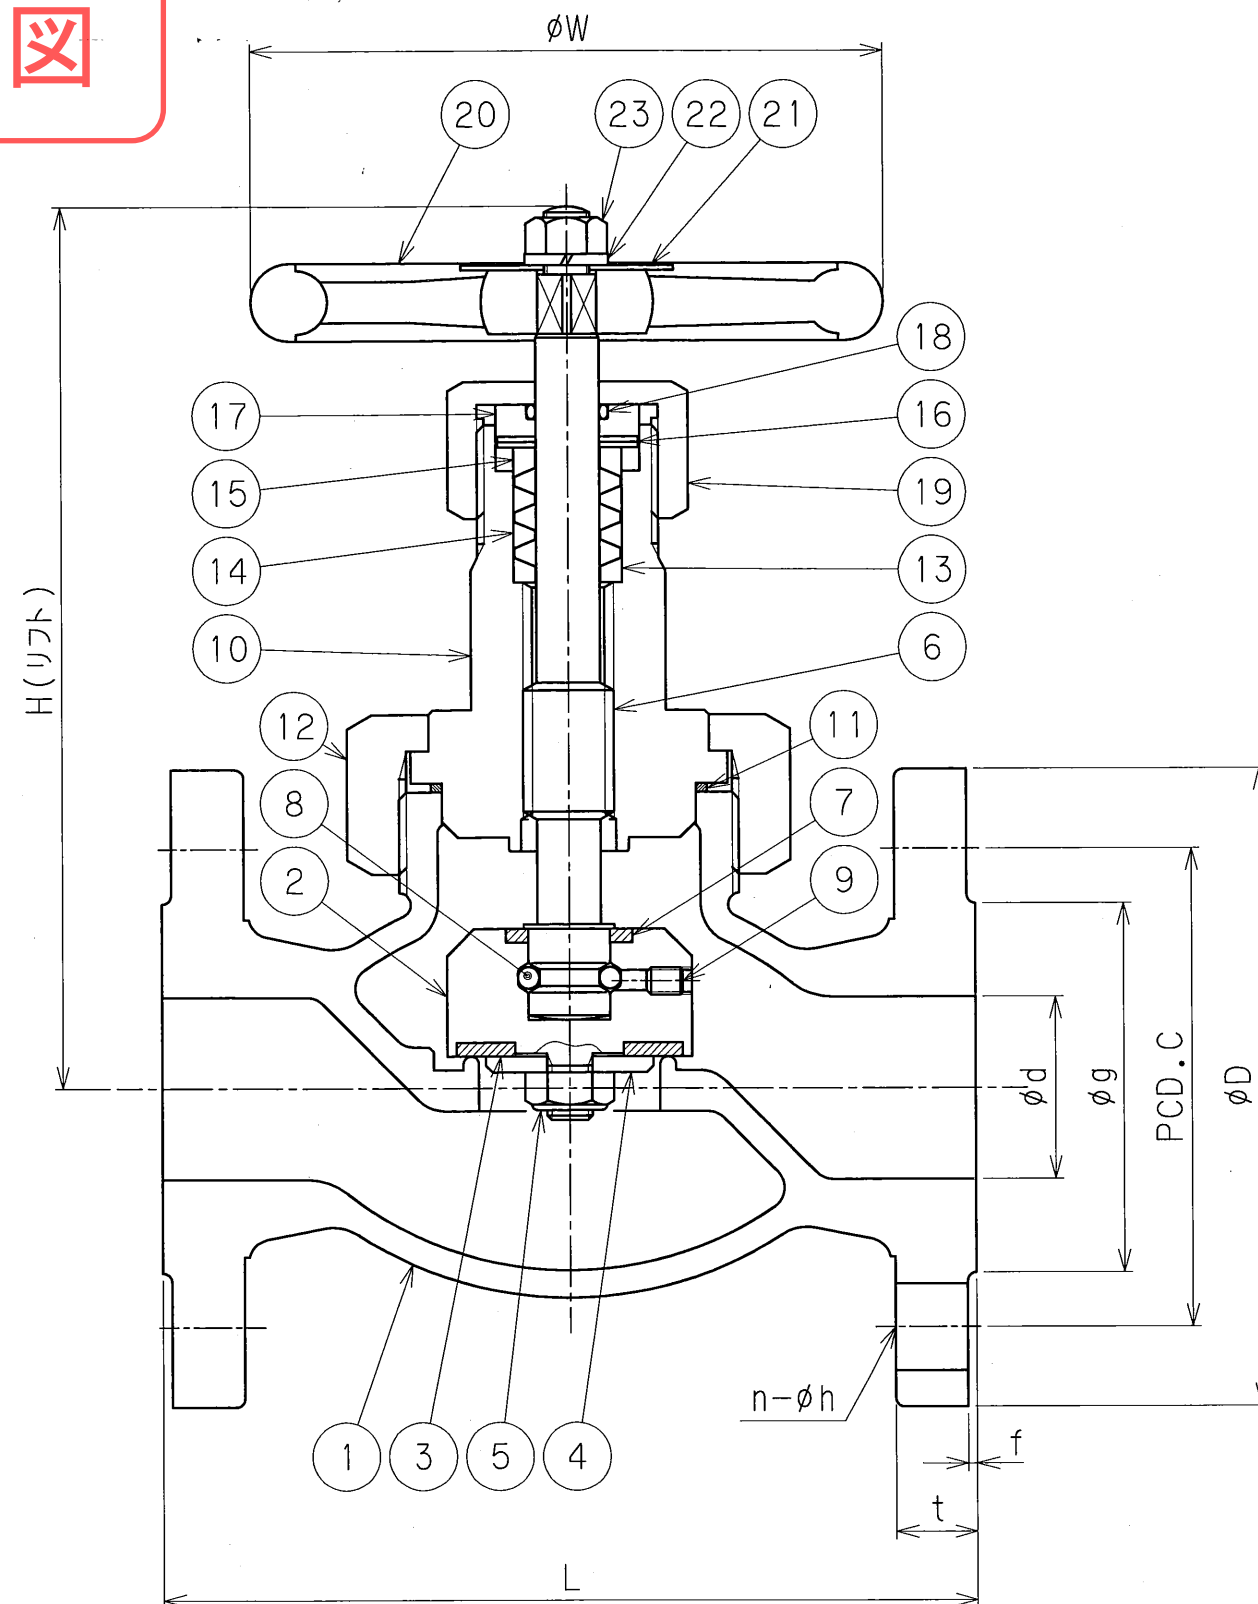

大臣認定品

設計圧力	2.35	MPa
設計温度	-5~120	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.35	MPa

呼び径	d	L	H	リフト	W	D	C	g	t	f	n-h	製品コード
15A	15	110	128	9	80	95	70	51	14	1	4-15	DG-206-26-015
20A	20	120	145	10	100	100	75	56	16	1	4-15	DG-206-26-020
25A	25	130	169	12	125	125	90	67	16	1	4-19	DG-206-26-025
40A	40	180	194	16	140	140	105	81	18	2	4-19	DG-206-26-040
50A	50	230	211	18	160	155	120	96	18	2	8-19	DG-206-26-050

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref.B-26968-00 Rev.8			
1	No.16材質変更	佐藤	飯野	'18.6.4
2	No.20材質変更	小松	辻森	'19.10.18

23	ナット	SS400	1	
22	スプリングワッシャ	SWRH62A	1	
21	ネームプレート	A1200P	1	
20	ハンドル	FC200	1	15A:ADC12
19	グランドナット	S25C	1	
18	O-リング	CR	1	
17	グランド	SUS403	1	
16	サラバネ	S70CM相当	2	
15	パッキングランド	SUS403	1	
14	パッキン	PTFE	1set	
13	パッキン座	SUS403	1	
12	押エナット	S25C	1	25A~50A:FCD-S
11	ガスケット	A5052P	1	
10	ボンネット	S25C	1	
9	止メネジ	SUS304	1	
8	ボール	SUJ2	1set	
7	バックパッキン	PTFE	1	
6	スピンドル	SUS420J2	1	
5	U-ナット	SUS304	1	
4	ワッシャー	SUS420J2	1	
3	シートパッキン	PTFE	1	
2	弁体	S25C	1	
1	ボディ	FCD-S	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
ダクタイト製フランジ形グローブ弁				
JIS20KフランジRF			DG-206	
非石棉仕様				
DWG. No.		REV.		
B-26968-26				
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
中込	K. M	窪田	'06.7.20	
		MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.		
株式会社宮入バルブ製作所				