

資料


| No. | REVISION                  | CHK | APR | DATE    |          |
|-----|---------------------------|-----|-----|---------|----------|
| 2   | 構造変更, (14) ガスケット寸法変更) K.S |     | M.K | 6.3.10  |          |
| 3   | 圧力単位変更、40A削除              | NI  | T.H | '98.2.5 |          |
| 4   | No.22材質変更                 | 佐藤  | 石原  | 堀井      | '18.8.22 |
| 5   | No.17材質変更                 | 小松  | 飯野  | 木       | 21.2.19  |

|    |            |          |      |           |
|----|------------|----------|------|-----------|
| 22 | サラバネ       | S70CM相当  | 2    |           |
| 21 | O-リング      | CR       | 1    |           |
| 20 | スプリングワッシャー | SWRH62A  | 1    |           |
| 19 | ナット        | S20C     | 1    |           |
| 18 | ネームプレート    | A1200P   | 1    |           |
| 17 | ハンドル       | FC200    | 1    | 50AはFC150 |
| 16 | パッキン       | PTFE     | 1set |           |
| 15 | スプリングピン    | SUS304   | 1    |           |
| 14 | ガスケット      | PTFE     | 1    |           |
| 13 | バックパッキン    | PTFE     | 1    |           |
| 12 | U-ナット      | SUS304   | 1    |           |
| 11 | ワッシャー      | SUS420J2 | 1    |           |
| 10 | シートパッキン    | PTFE     | 1    |           |
| 9  | 弁押エ        | S25C     | 1    |           |
| 8  | 割リング       | SUS420J2 | 1    |           |
| 7  | 弁体         | S25C     | 1    |           |
| 6  | パッキン座      | SUS403   | 1    |           |
| 5  | パッキングランド   | SUS403   | 1    |           |
| 4  | グランドナット    | S25C     | 1    |           |
| 3  | スピンドル      | SUS304   | 1    | HCrメッキ    |
| 2  | ボンネット      | S25C     | 1    |           |
| 1  | ボディ        | SCPH2    | 1    |           |

| No.          | PART NAME | MATERIAL | QTY.   | REMARKS |
|--------------|-----------|----------|--------|---------|
| SUBJECT      |           |          |        |         |
| 鋳鋼製フランジ形Y形弁  |           |          |        |         |
| PV-810GY     |           |          |        |         |
| JIS20KフランジRF |           |          |        |         |
| DWG. No.     |           | REV.     |        |         |
| B-27256-68   |           | 5        |        |         |
| DRAWN        | CHECKED   | APPROVED | DATE   |         |
| K.S          | 保坂        | 河西       | 6.3.10 |         |



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.  
株式会社宮入バルブ製作所

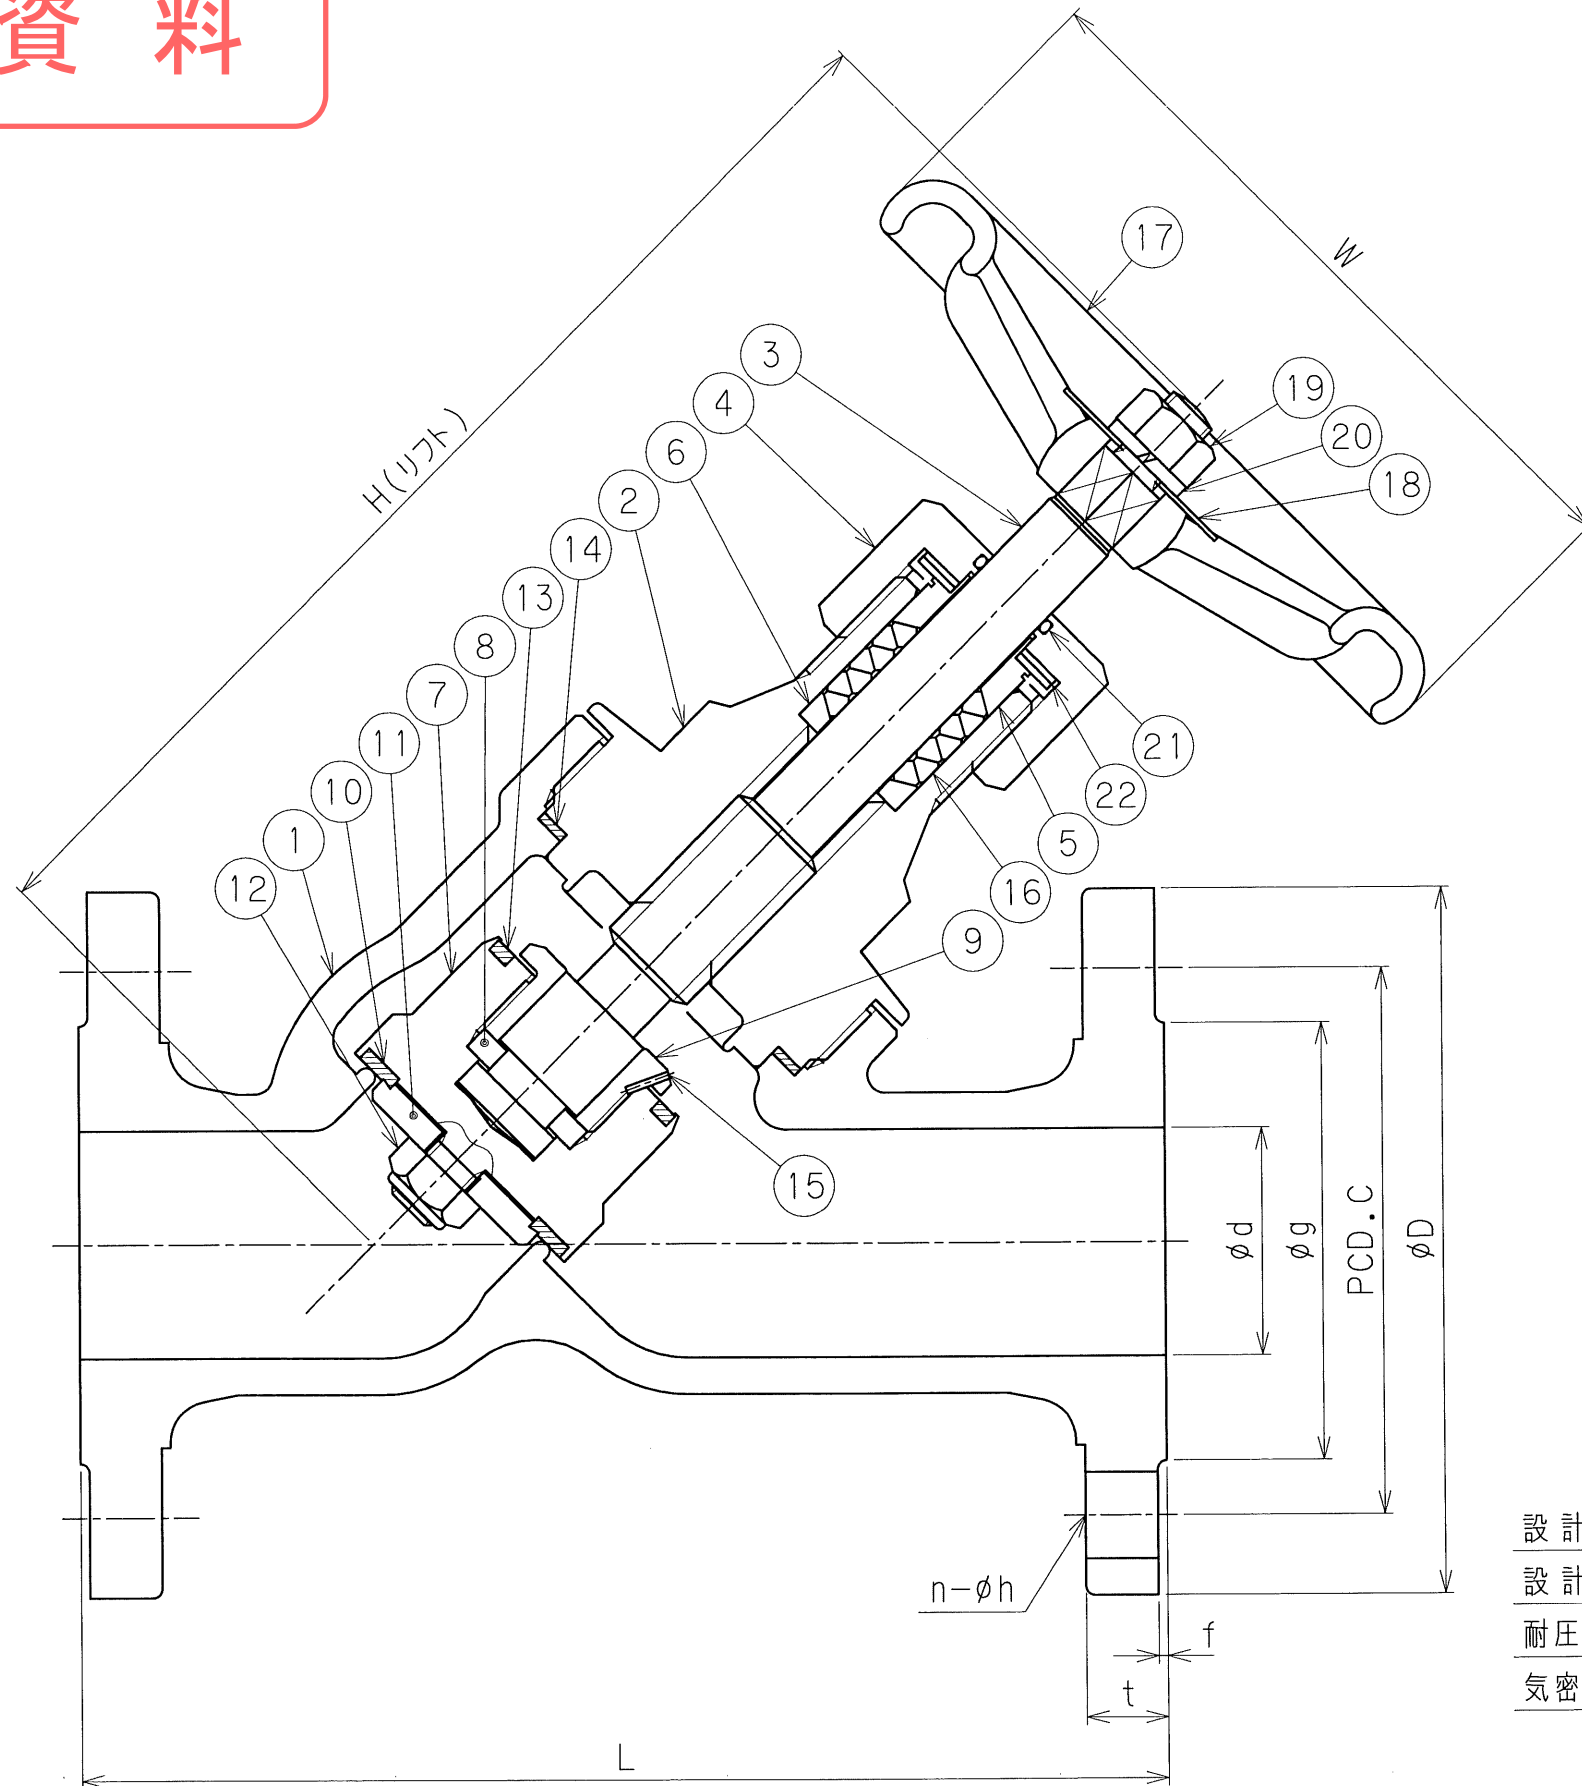

|        |        |     |
|--------|--------|-----|
| 大臣認定品  |        |     |
| 設計圧力   | 2.4    | MPa |
| 設計温度   | -5~120 | ℃   |
| 耐圧試験圧力 | 3.9    | MPa |
| 気密試験圧力 | 2.4    | MPa |

| 呼び径 | d  | L   | H   | リフト | W   | D   | C   | g  | t  | f | n-h  | 製品コード           |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|------|-----------------|
| 25A | 25 | 180 | 186 | 12  | 120 | 125 | 90  | 67 | 16 | 1 | 4-19 | PV-810GY-68-025 |
| 50A | 50 | 240 | 255 | 18  | 160 | 155 | 120 | 96 | 18 | 2 | 8-19 | PV-810GY-68-050 |