


参考図

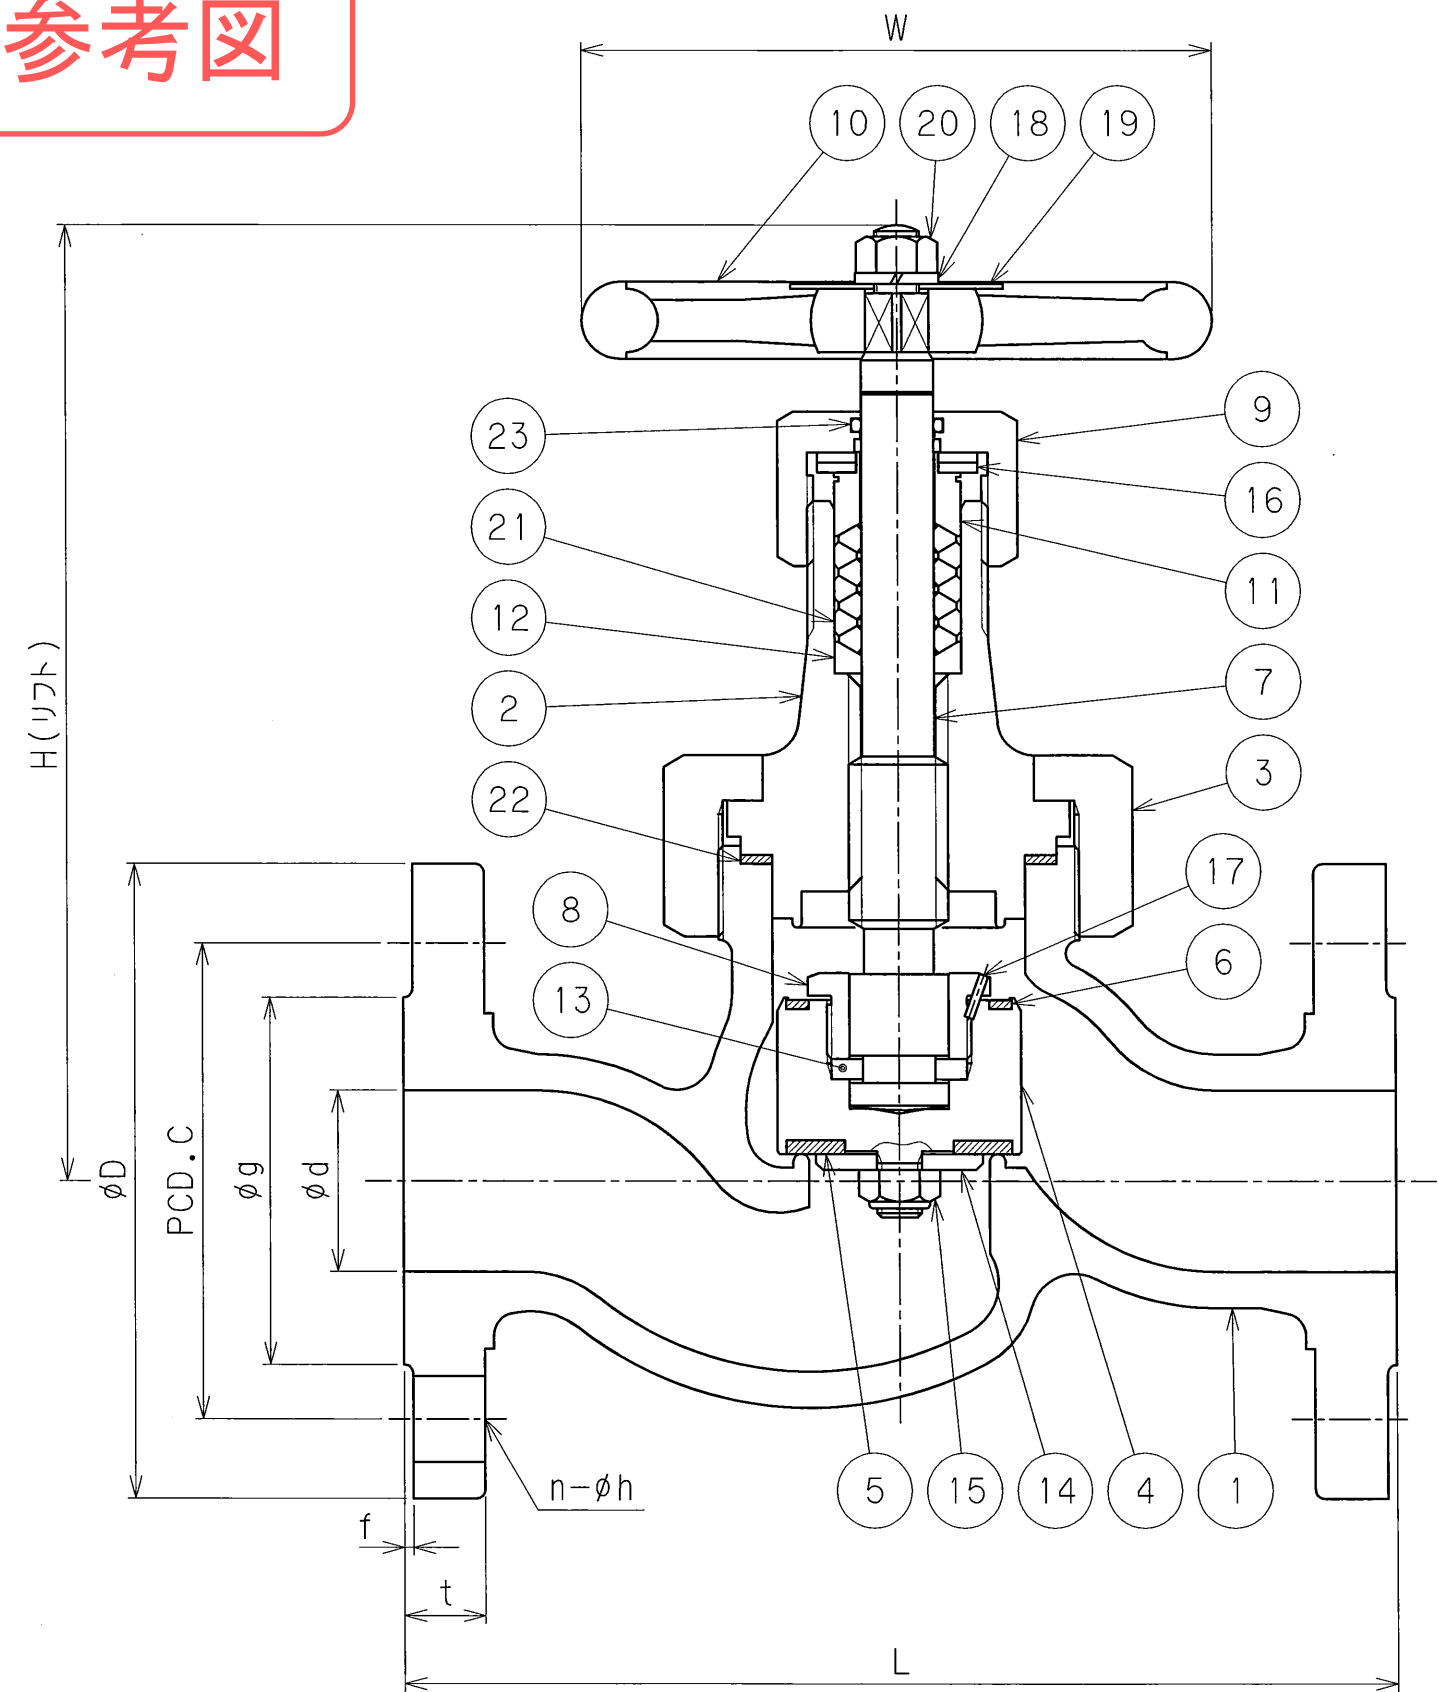

大臣認定品

設計圧力	2.4	MPa
設計温度	-5~120	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.4	MPa

呼び径	d	L	H	リフト	W	D	C	g	t	f	n-h	製品コード
15A	15	140	138	9	80	95	70	51	14	1	4-15	PV-810G-00L-015
20A	20	160	163	10	100	100	75	56	16	1	4-15	PV-810G-00L-020
25A	25	180	176	12	125	125	90	67	16	1	4-19	PV-810G-00L-025
40A	40	220	210	16	140	140	105	81	18	2	4-19	PV-810G-00L-040
50A	50	240	240	18	160	155	120	96	18	2	8-19	PV-810G-00L-050

No.	R E V I S I O N		CHK	APR	DATE
8	圧力単位変更	NI		Y.Y	97.3.11
9	H寸法見直し、誤記訂正	NI		T.H	98.1.20
10	ハンドル変更	NI	y.y.		'98.9.7
11	③材質変更、製品コード変更	土屋	窪田	中込	'13.5.23
12	No.16:材質変更	佐藤	新谷	18.6.25	

23	O-リング	CR	1	
22	ガスケット	PTFE	1	
21	パッキン	PTFE	1set	
20	ナット	S20C	1	
19	ネームプレート	A1200P	1	
18	スプリングワッシャ	SWRH62A	1	
17	スプリングピン	SUS304	1	
16	サラバネ	S70CM相当	2	
15	U-ナット	SUS304	1	
14	ワッシャー	SUS420J2	1	
13	割リング	SUS420J2	1	
12	パッキン座	SUS403	1	
11	パッキングランド	SUS403	1	
10	ハンドル	FC150	1	15A:ADC12
9	グランドナット	S25C	1	
8	弁押え	S25C	1	
7	スピンドル	SUS304	1	HCrメッキ
6	バックパッキン	PTFE	1	
5	シートパッキン	PTFE	1	
4	弁体	S25C	1	
3	押えナット	SCPH2	1	
2	ボンネット	S25C	1	
1	ボディ	SCPH2	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
鋳鋼製フランジ形グローブ弁				
PV-810G				
JIS20KフランジRF				
DWG.No.		REV.		
B-27575-00		12		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
K.S	新谷	河西	5.11.26	



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所