

参考図

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
8	見直し	IO	中込	窪田 '19.2.18
9	種別追加	小澤	中込	窪田 '11.9.9
10	種別追加	石井	中込	堀井 '17.2.1
11	製品寸法公差追記	石井	渡邊	堀井 '19.5.21
12	見直し (C削除)	小松	飯野	小澤 '29.12.9

16	ガスケット	NBR	1	
15	過充填防止装置	C3771B製	1	
14	六角穴付ボルト	SUS304	4	
13	Oーリング	NBR	1	
12	ホルダー	S25C	1	
11	パイプ	STPG370	1	
10	座金付小ネジ	SUS304	1	
9	ハンドル	ZDC2	1	赤 色
8	スラストリング	R.PTFE	1	
7	インサート	C3604B	1	
6	ボール	C3604B	1	
5	スラストパッキン	R.PTFE	1	
4	Oーリング	NBR	2	
3	ステム	C3604B	1	
2	シート	R.PTFE	2	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT

バルク貯槽用液取入弁 (過充填防止装置付)


COC-80AS
φ14 (φ92特殊フランジxM30)

DWG. No.	REV.	F
B-28638-00	12	

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
K.S	新谷	新谷	01.3.30



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

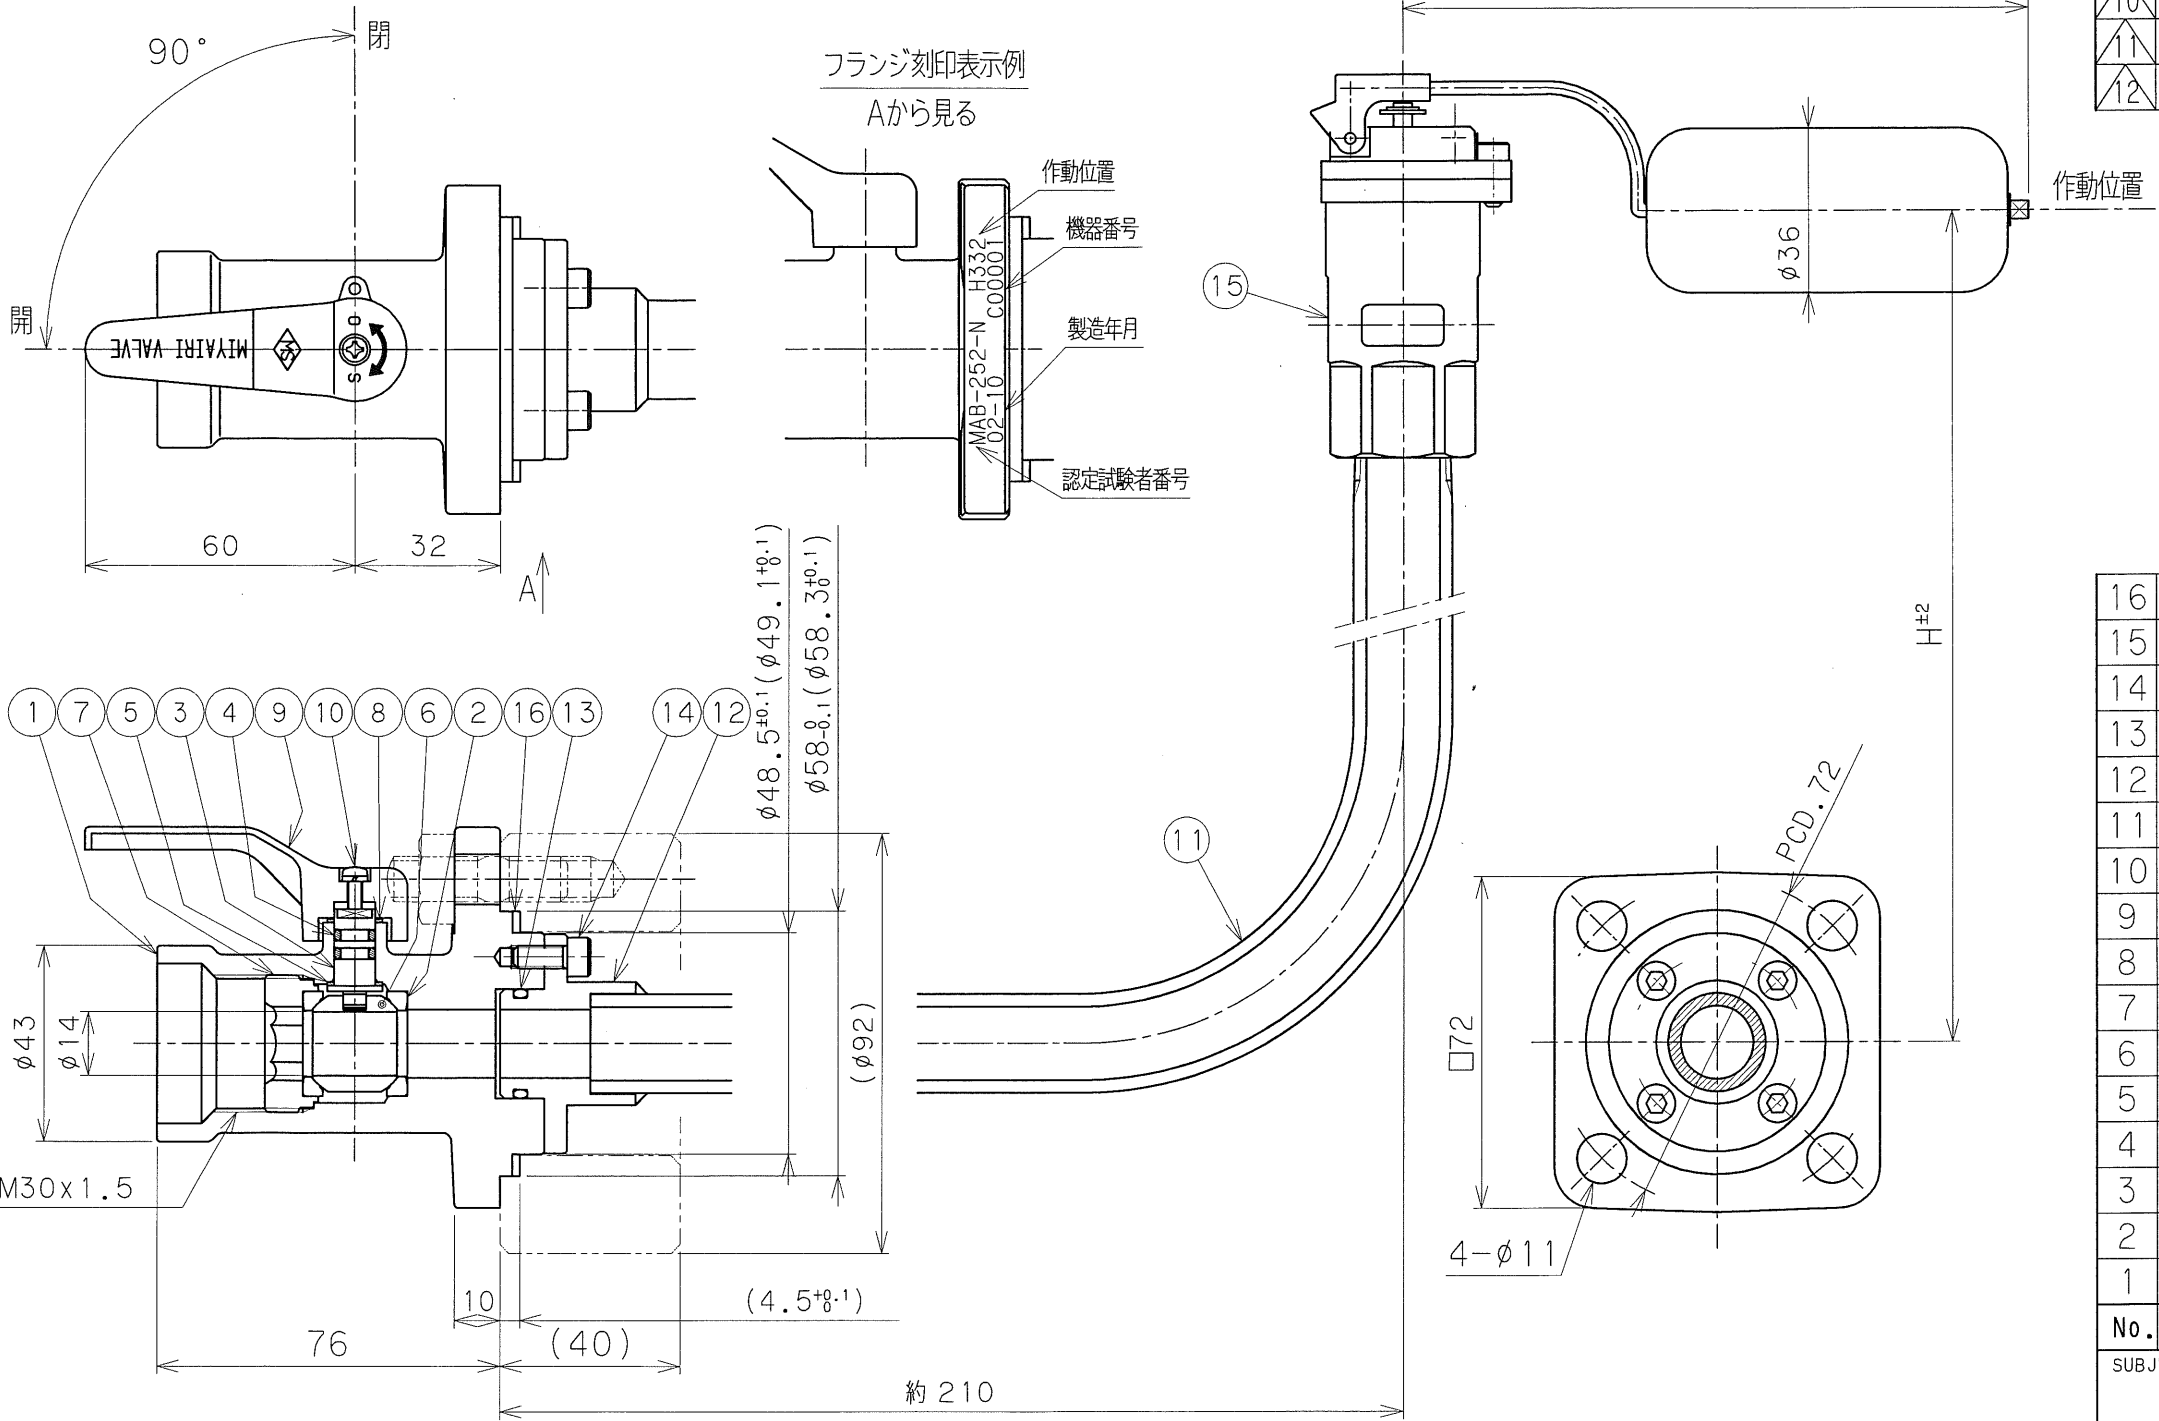

種別	貯槽	H	製品コード
1	縦型 500K	332	COC-80AS-001
2	縦型 300K	311	COC-80AS-002
3	縦型 500K	462	COC-80AS-003
4	縦型 980K	690	COC-80AS-004
5	縦型 980K	640	COC-80AS-005
6	縦型 980K	671	COC-80AS-006
7	横型 980K	235	COC-80AS-007
8	縦型 500K	162	COC-80AS-008

() 内寸法は、適用するノズル寸法を示す。

大臣認定品

設計圧力	1.8	MPa
設計温度	-10~70	℃
耐圧試験圧力	2.7	MPa
気密試験圧力	1.8	MPa

(注) フロートは、最高使用圧力1.8MPaとなります。