
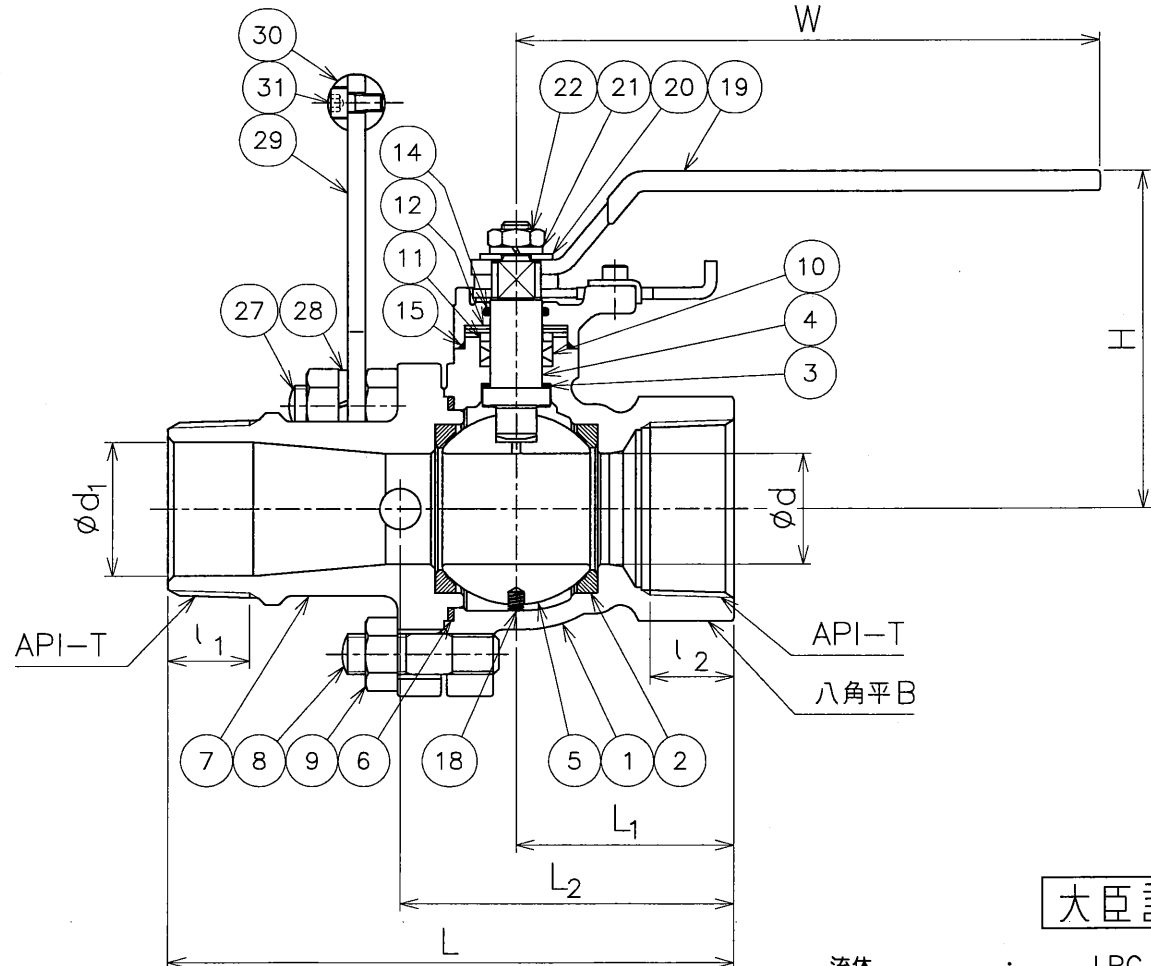
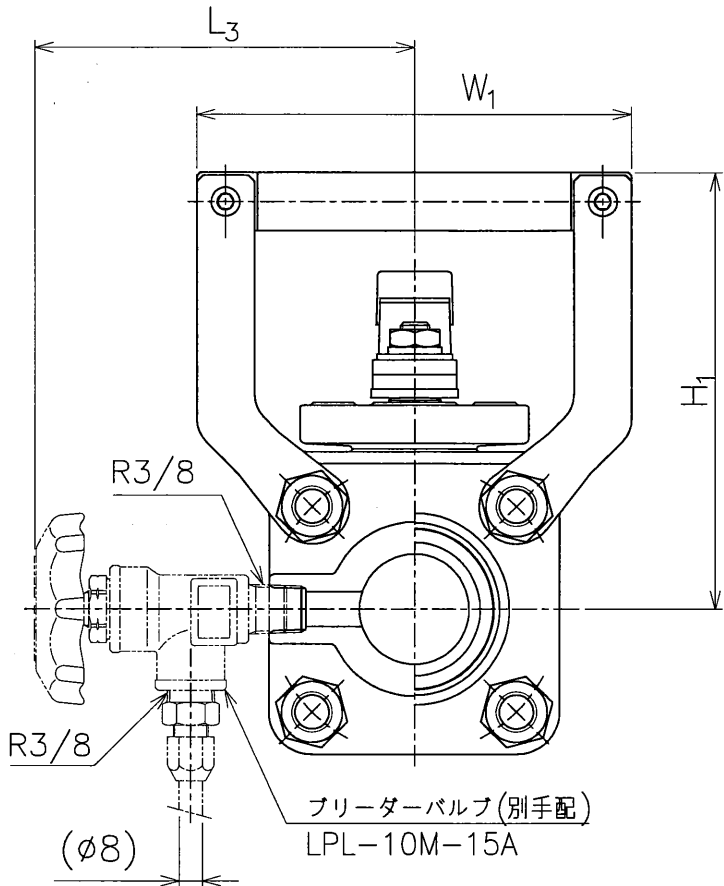


参考図

No.		REVISION		CHK	APR	DATE
1	耐圧試験圧力変更			湯田	石井	富田 '20.7.6
2	25A仕様にハンドル追加			湯田	石原	富田 '20.12.23

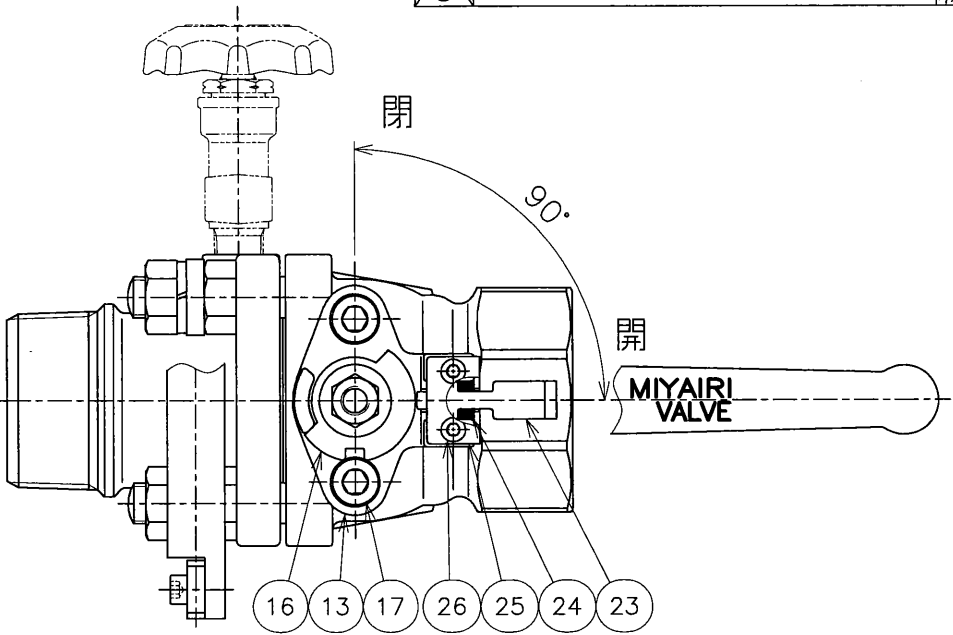

31	六角穴付ボルト	SUS304	2	
30	バー	SS400	1	
29	ブラケット	S45C	2	
28	スプリングワッシャ	SUS304	2	
27	植込ボルト	SUS304	2	
26	六角穴付ボルト	SUS304	2	
25	カバー	SUS304	1	
24	スプリング	SUS304WPB	2	
23	ロックプレート	SUS304	1	
22	六角ナット	SUS304	1	
21	スプリングワッシャ	SUS304	1	
20	ワッシャ	SUS304	1	
19	ハンドレバー	SPCC	1	
18	スプリング	SUS304	1	
17	六角穴付ボルト	SUS304	2	
16	ストッパ	SUS430	1	
15	Oリング	NBR	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	グランドカバー	SCS13	1	
12	サラバネ	SUS304	2	
11	グランド	SUS303	1	
10	グランドバックン	PTFE	1set	
9	六角ナット	SUS304	6	
8	植込ボルト	SUS304	2	
7	ボディキャップ	SCS13A	1	
6	ボディシール	PTFE	1	
5	ボール	SCS13	1	
4	ステム	SUS304	1	
3	スラストリング	R.PTFE	1	
2	シートリング	R.PTFE	2	
1	ボディ	SCS13A	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT
ねじ込み式ボールバルブ
BFV-237UN

API

DWG.No.	REV.
B-29407-01	3

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
湯田	渡邊	富田	'20.4.13

MS
MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

呼び径	T	d	d ₁	l ₁	l ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	H	H ₁	W	W ₁	重量[kg]	製品コード
25	1	20	22	23	22	140	55	88	115	45	92	138	130	150	3.1	BFV-237UN-01-025A
50	2	38	46	28	29	195	75	115	131	77	116	150	200	150	6.8	BFV-237UN-01-050A

流体	:	LPG
設計圧力	:	2.4 MPa
設計温度	:	-5~+70 °C
耐圧試験圧力	:	3.6 MPa
気密試験圧力	:	2.4 MPa

大臣認定品