




参考図

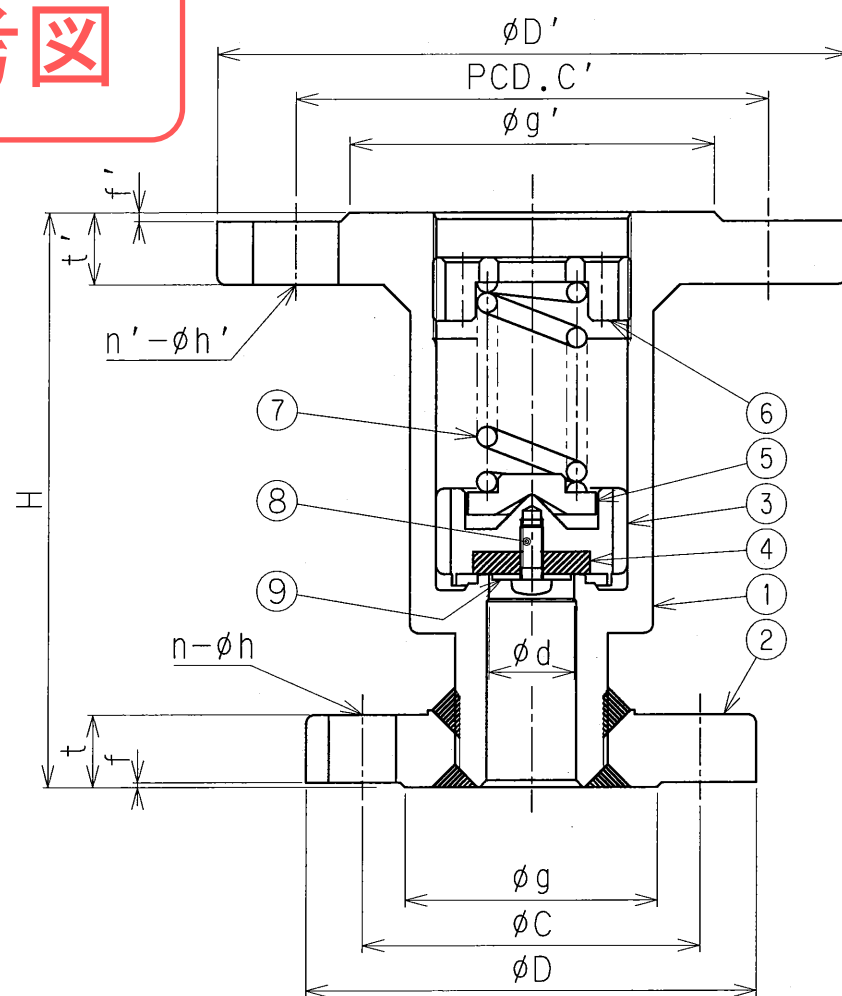

入口フランジ：RF の場合

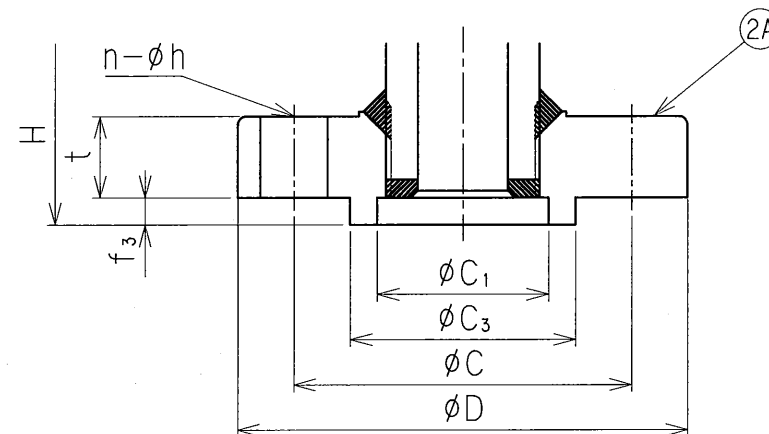

入口フランジ：ミゾ形 凸 の場合

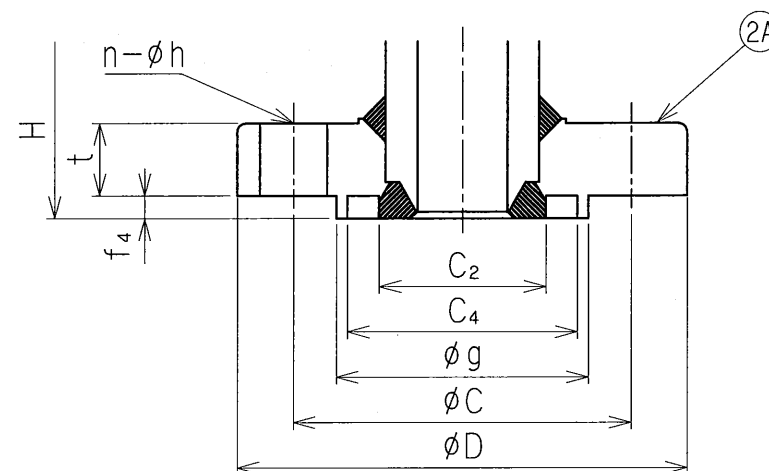

入口フランジ：ミゾ形 凹 の場合

入口フランジ：RF の場合

呼び径	口径	全高	入口フランジ							出口フランジ							製品コード
入口x出口	d	H	D	C	g	t	f	n-h	型式	D'	C'	g'	t'	f'	n'-h'	型式	
15x25	14	103	95	70	51	14	1	4-15	JIS20K15ARF	125	90	67	14	1	4-19	JIS10K25ARF	LPR670UF00-15B-***
20x40	19	127	100	75	56	16	1	4-15	JIS20K20ARF	140	105	81	16	2	4-19	JIS10K40ARF	LPR670UF00-20-***

入口フランジ：ミゾ形 凸 の場合

呼 び 径	口径	全高	入 口 フ ラ ン ジ								出 口 フ ラ ン ジ								製 品 コード
入口x出口	d	H	D	C	C ₁	C ₃	t	f _s	n-h	型 式	D'	C'	g'	t'	f'	n'-h'	型 式		
15×25	14	109	95	70	32	42	14	6	4-15	JIS20K15A凸	125	90	67	14	1	4-19	JIS10K25ARF	LPR670UF00T15B-***	
20×40	19	133	100	75	38	50	16	6	4-15	JIS20K20A凸	140	105	81	16	2	4-19	JIS10K40ARF	LPR670UF00T20-***	

入口フランジ：ミゾ形 凹 の場合

呼 び 径	口径	全高	入 口 フ ラ ン ジ									出 口 フ ラ ン ジ								製 品 コード
入口x出口	d	H	D	C	g	C ₂	C ₄	t	f ₄	n-h	型 式	D'	C'	g'	t'	f'	n'-h'	型 式		
15×25	14	108	95	70	51	31	43	14	5	4-15	JIS20K15A凹	125	90	67	14	1	4-19	JIS10K25ARF	LPR670UF00G15B-***	
20×40	19	132	100	75	56	37	51	16	5	4-15	JIS20K20A凹	140	105	81	16	2	4-19	JIS10K40ARF	LPR670UF00G20-***	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
6	圧力単位変更	NI	TH	97.3.17
7	弁体材質変更	NI, A	YY	98.6.30
8	作動性能追記	NI	YY	98.7.2
9	出口フランジ一体化	NI	中込 吉田	05.7.20
10	見直し	小澤	中込 窪田	'10.12.21
11	15A:製品コード、③材質変更	渡邊	小澤	'14.10.1

大臣認定品

設計圧力	2.4	MPa
設計温度	-10~120	℃
耐圧試験圧力	4.3	MPa
気密試験圧力	2.4	MPa
設定圧力		MPa
吹始め圧力	設定圧力の 90%~100%	
吹出し圧力	設定圧力の 110% 以下	
吹止り圧力	設定圧力の 80% 以上	

9	ワッシャー	SUS304	1	
8	ビス	SUS304	1	
7	スプリング	SUS304	1	
6	スプリング押エ	SUS304	1	
5	スプリング受け	SUS304	1	
4	シートパッキン	PTFE	1	
3	弁体	SUS304	1	
2	フランジ	SUS304	1	
1	ボディ	SUS304	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT

フランジ形安全弁

入口 JIS 20K フランジ 出口 JIS 10K フランジ LPR-670UF

DWG. No. B-33871-00 REV. 11

DRAWN 石黒 CHECKED K.S. APPROVED 新谷 DATE 55.10.31

MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.

株式会社宮入バルブ製作所