
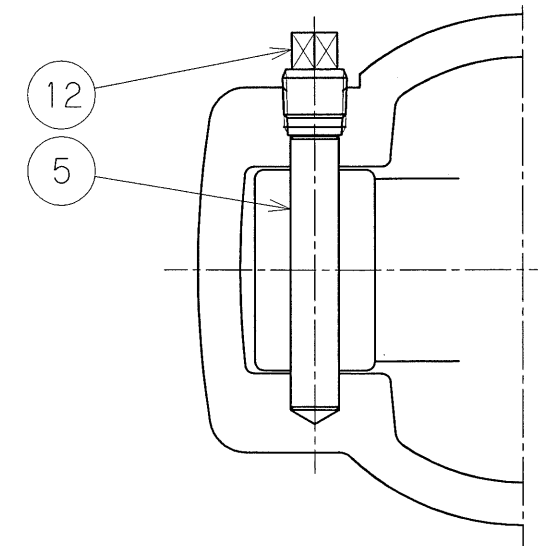


# 資料

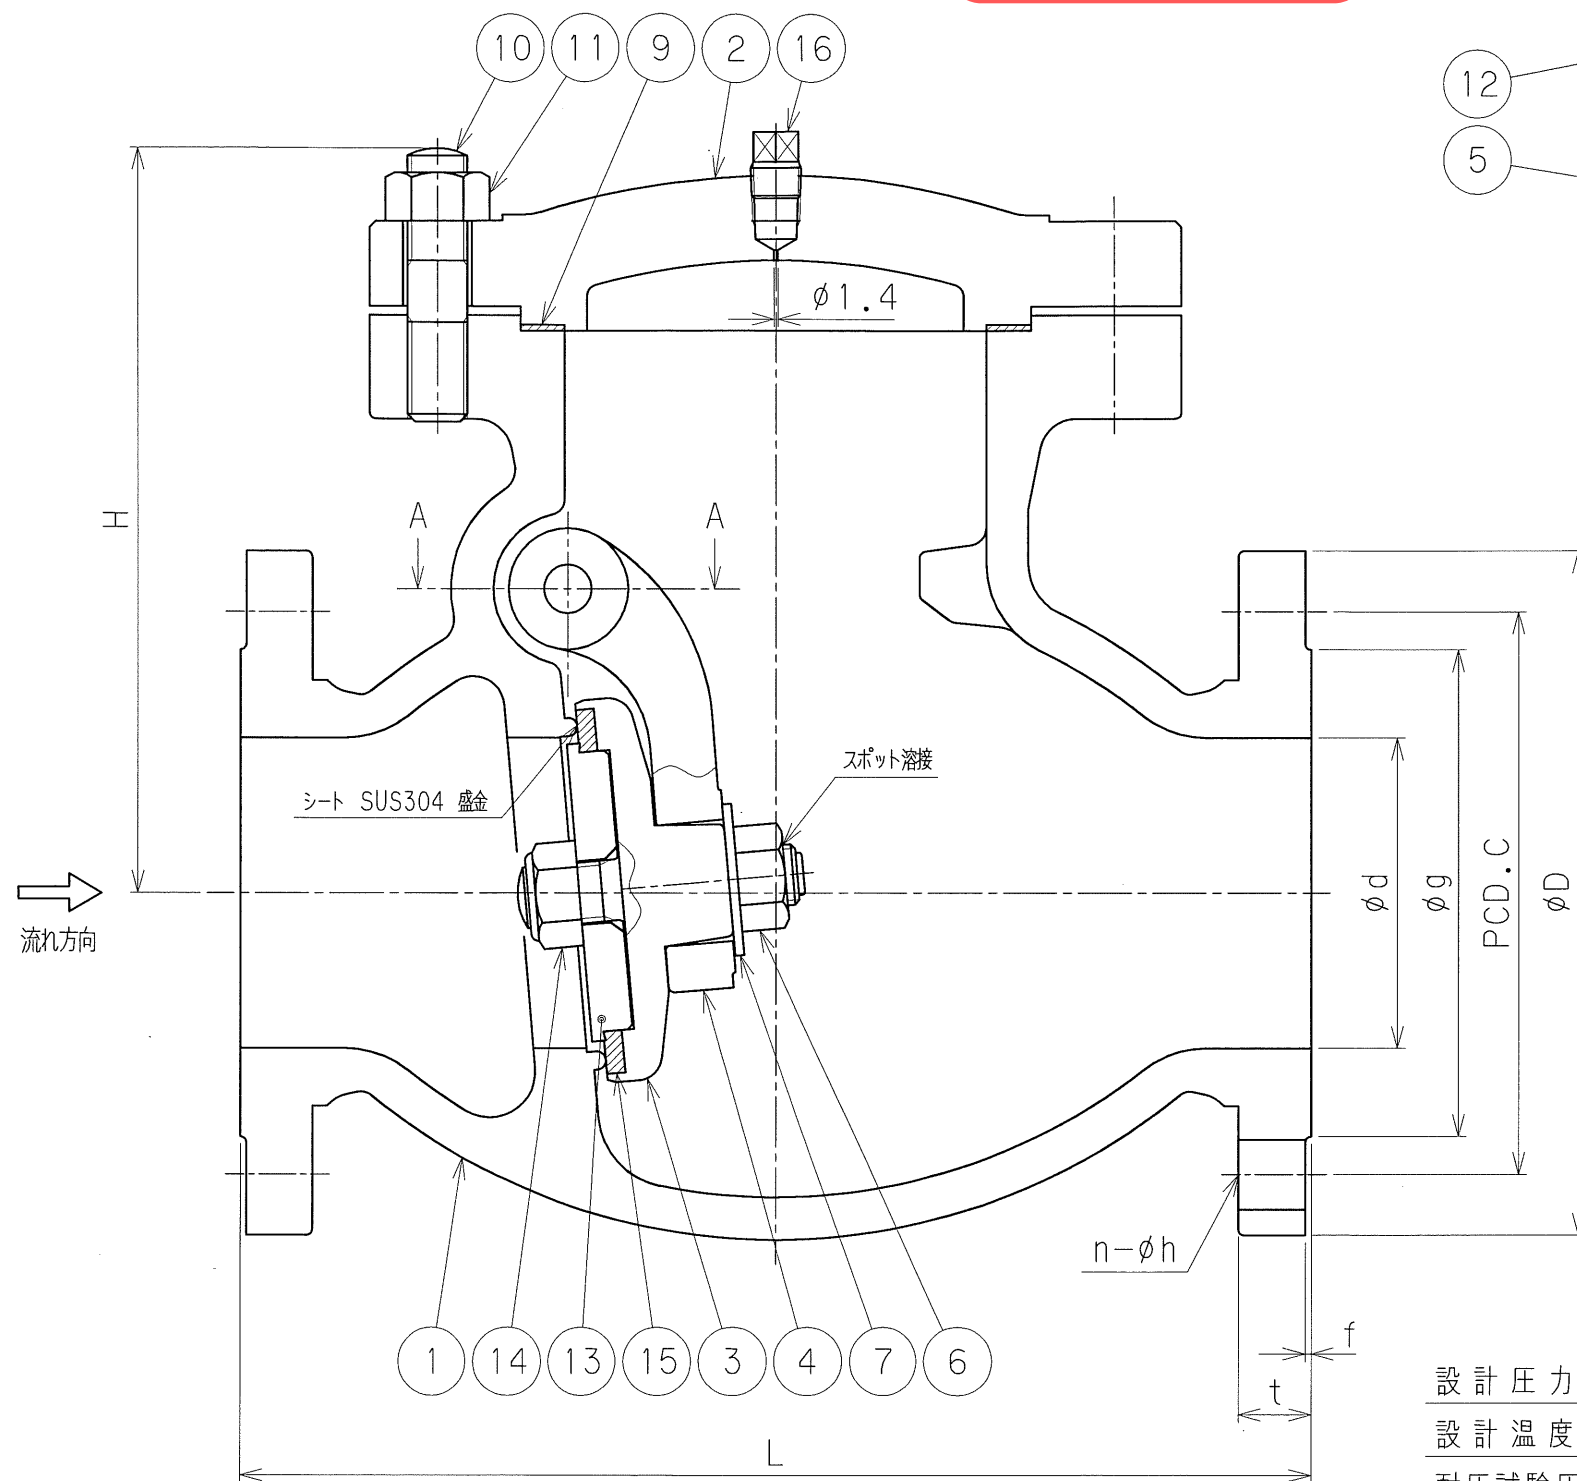

A-A矢視

|        |      |     |           |
|--------|------|-----|-----------|
| 設計圧力   | 2.4  | MPa | (24bar)   |
| 設計温度   | 0~45 | ℃   |           |
| 耐圧試験圧力 | 4.8  | MPa | (48bar)   |
| 気密試験圧力 | 2.64 | MPa | (26.4bar) |

| 呼び径  | d   | L   | H   | D   | C   | g   | t  | f | n-h  | 重量(kg) | 製品コード           |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|------|--------|-----------------|
| 100A | 100 | 356 | 245 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 8-23 | 70     | PV-840AM-33-100 |
| 125A | 125 | 400 | 265 | 270 | 225 | 195 | 26 | 2 | 8-25 | 82     | PV-840AM-33-125 |

| No. | REVISION        | CHK | APR   | DATE      |
|-----|-----------------|-----|-------|-----------|
| 3   | 和文図作成           | K.S | MK    | 94.11.14  |
| 4   | 圧力単位変更、重量追記     | NI  | 中込 吉田 | '02.2.13  |
| 5   | 気密・耐圧試験圧力変更     | 小澤  | 窪田 山下 | '13.10.2  |
| 6   | 圧力: bar 単位追加    | 石井  | 小澤 堀井 | '17.11.23 |
| 7   | No. 7, 13: 材質変更 | 小松  | 石井 富田 | '19.8.28  |
| 8   | 呼び径150A削除       | 飯野  | 渡邊 小澤 | '21.10.21 |
| 9   | No. 1, 2材質変更    | 小松  | 飯野 小澤 | '24.1.26  |

|    |         |          |      |               |
|----|---------|----------|------|---------------|
| 16 | プラグ     | SUS304   | 1    | R 3/8         |
| 15 | シートパッキン | PTFE     | 1    |               |
| 14 | U-ナット   | SUS304   | 1    |               |
| 13 | ワッシャー   | S25C     | 1    |               |
| 12 | プラグ     | SUS304   | 1    |               |
| 11 | ナット     | SUS304   | 1set |               |
| 10 | 植込ミボルト  | SUS304   | 1set |               |
| 9  | ガスケット   | PTFE     | 1    |               |
| 7  | ワッシャー   | S25C     | 1    |               |
| 6  | ナット     | S20C     | 1    |               |
| 5  | ヒンジピン   | SUS420J2 | 1    |               |
| 4  | アーム     | SCPH2    | 1    |               |
| 3  | 弁体      | SUS420J2 | 1    |               |
| 2  | フタ      | KSC480   | 1    | 又は KSF45      |
| 1  | ボディ     | KSC480   | 1    | シート SUS304 盛金 |

| No. | PART NAME | MATERIAL | QTY. | REMARKS |
|-----|-----------|----------|------|---------|
|-----|-----------|----------|------|---------|

SUBJECT

鋳鋼製フランジ形スイング逆止弁  
PV-840AM

JIS 20K フランジ RF

|            |      |
|------------|------|
| DWG.No.    | REV. |
| B-44449-33 | 9    |

|       |         |          |          |
|-------|---------|----------|----------|
| DRAWN | CHECKED | APPROVED | DATE     |
| K.S   | 保坂      | 河西       | 94.11.14 |

MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.  
株式会社宮入バルブ製作所