

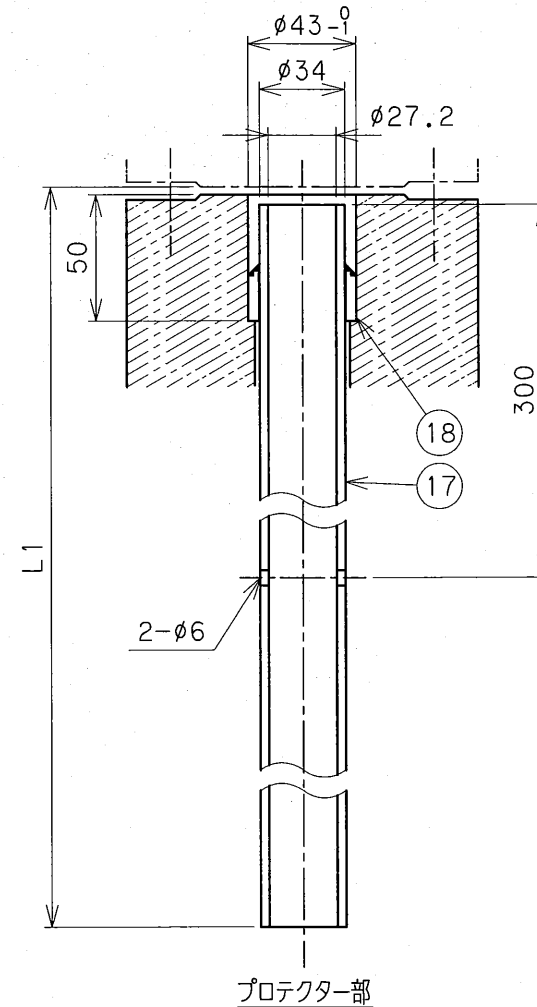
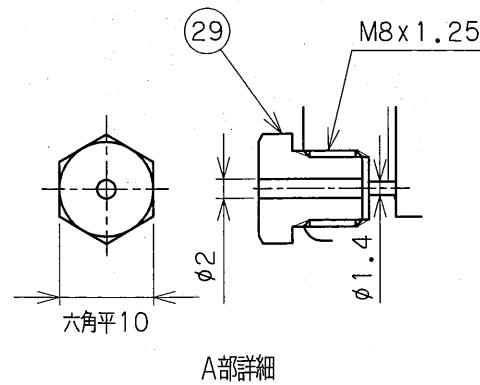


資料

3	寸法表追加	石井	小澤	堀井	'16.9.12	No.	R E V I S I O N			CHK	APR	DATE	
4	注3.文言見直し、L4新設	小松	小澤	堀井	'17.3.3	0	Ref.B-61703-34 Rev.0						
5	bar追記、見直し	石井	小澤	堀井	'17.11.23	1	気密・耐圧試験圧力変更			小澤	窪田	中込	'13.11.11
						2	部品No.3材質誤記訂正			小澤	窪田	中込	'13.12.25

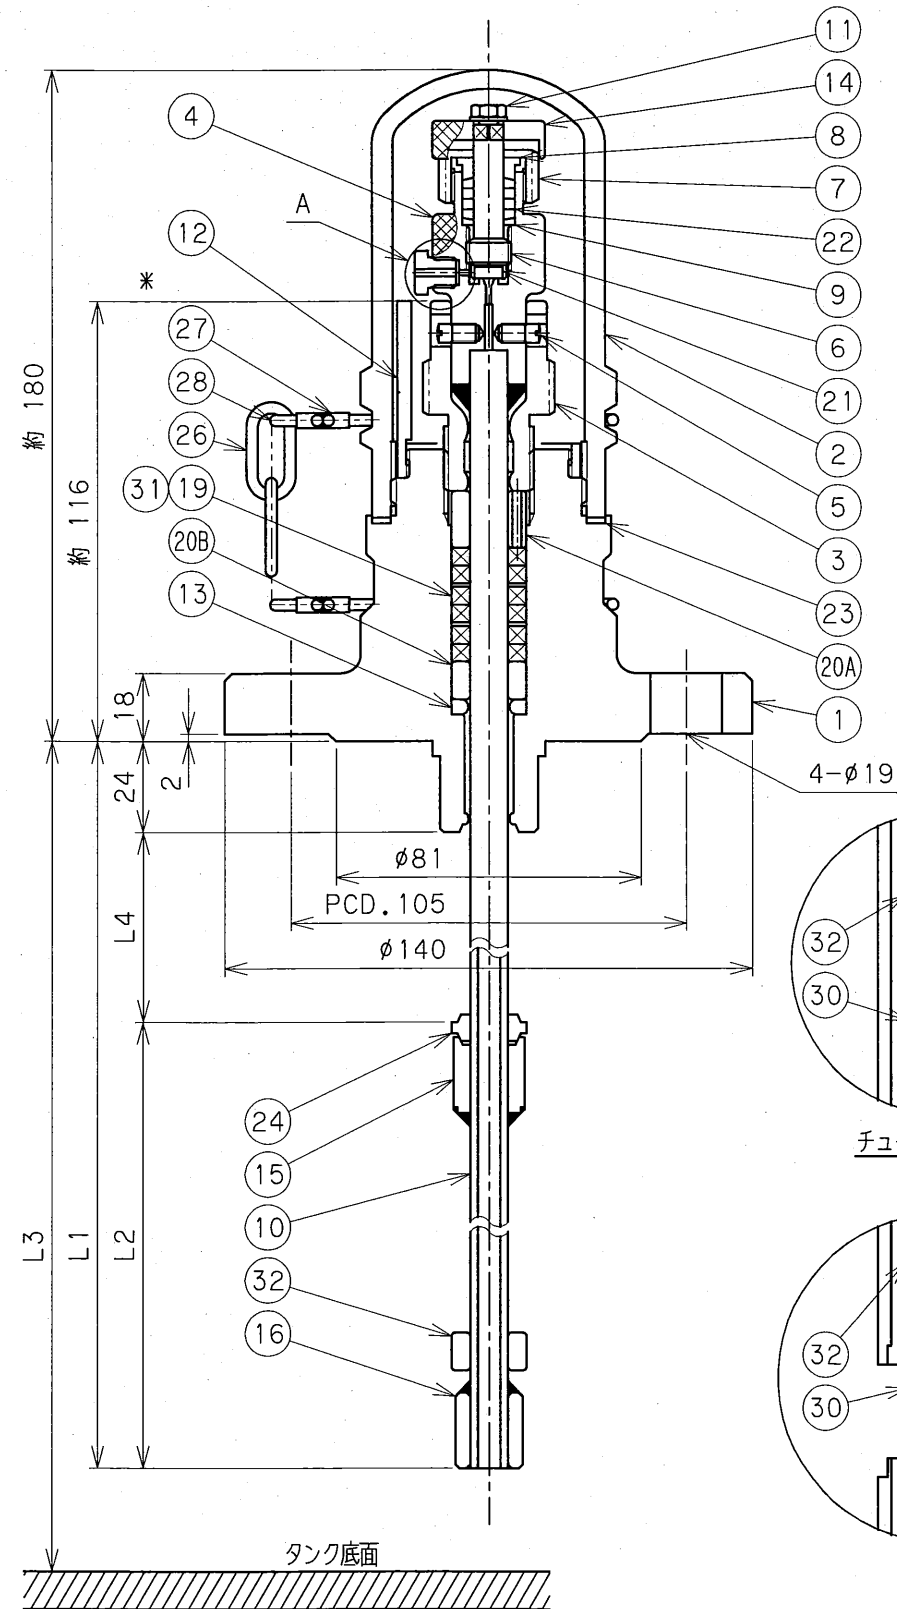

チューブ中間ガイド (連結チューブの中間)

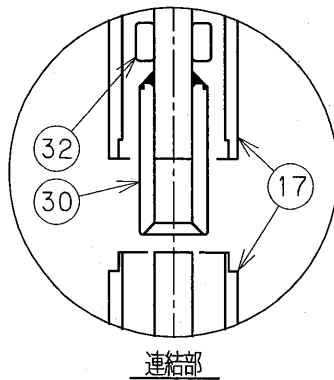

注記

- 目盛は、タンク底面よりチューブ先端までの距離(L3-L1)を、指示線(※印)にて読みとるよう刻印します。
- 目盛は、5mm間隔とし、100mm毎に数字を刻印します。
(例 100mm—"1", 200mm—"2", 2m—"20")
- チューブの測定範囲は(L1-L2-24)は、操作性を考慮し、2mを限度とします。
- ゲージの全長(L1+180)は、輸送の都合上4mを限度とします。
4m以上の場合は、別図にその接続部を示したように、2組またはそれ以上に分けて納入しますので、納入先にて現場接続してください。
尚、チューブ接続に必要なソケット(材質SUS304)は、片側のチューブに溶接して納入します。
- 溶接の際は、テフロンパッキンに熱影響がないように注意してください。
- 4mをわずかに超える場合、また、特に1本物で納入を希望される場合は、ご注文の際にその輸送方法等について打ち合わせさせてください。

設計圧力	2.4 MPa (24bar)
設計温度	0~45 °C
耐圧試験圧力	4.8 MPa (48bar)
気密試験圧力	2.64 MPa (26.4bar)
製品コード	表による

No	位置	製品コード	L1	L2	L3	目盛り範囲(L1-L2-24)	最初の目盛りの読み	最終の目盛りの読み
1		SG-3UB-69- -1				(~)		
2		SG-3UB-69- -2				(~)		
3		SG-3UB-69- -3				(~)		
4		SG-3UB-69- -4				(~)		
5		SG-3UB-69- -5				(~)		

32	ガイド	PTFE	1set	
31	スペーサ	PTFE	1set	
30	ソケット	SUS304	1set	
29	プラグ	SUS304	1	
28	リング	SUS304	2	
27	クリップ	SUS304	2	
26	チェーン	SUS304	1set	
24	パッキン	PTFE	1	
23	ガスケット	PTFE	1	
22	パッキン	V/#7233	1set	
21	シートパッキン	PCTFE	1	
20A	パッキングランド	PTFE	1	
20B	パッキングランド	SUS304	1	
19	パッキン	V/#7233	1	
18	廻り止め	SUS304	1	
17	プロテクター	SUS304	1	
16	ガイド	SUS304	1	
15	ストッパー	SUS304	1	
14	ハンドル	SUS304	1	
13	パッキンシート	SUS403	1	
12	指示器	SUS304	1	
11	ナット	SUS304	1	
10	スリップチューブ	SUS304	1	
9	ワッシャー	SUS304	1	
8	パッキン押え	SUS304	1	
7	ブローバルブナット	SUS304	1	
6	スピンドル	SUS304	1	HCrめっき
5	ストッパーピン	SUS304	2	
4	ブローボディ	SUS304	1	
3	グランドナット	SCS13	1	
2	キャップ	SCS13	1	
1	ボディ	SCS13A	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
スリップチューブ式液面計				
SG-3UB(MPa)				
40A-JIS 20K フランジ RF				
中間ガイド付き				
DWG. No.		REV.		
B-61703-69		5		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
小澤	窪田	中込	'13.8.8	



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所