



# 参考図

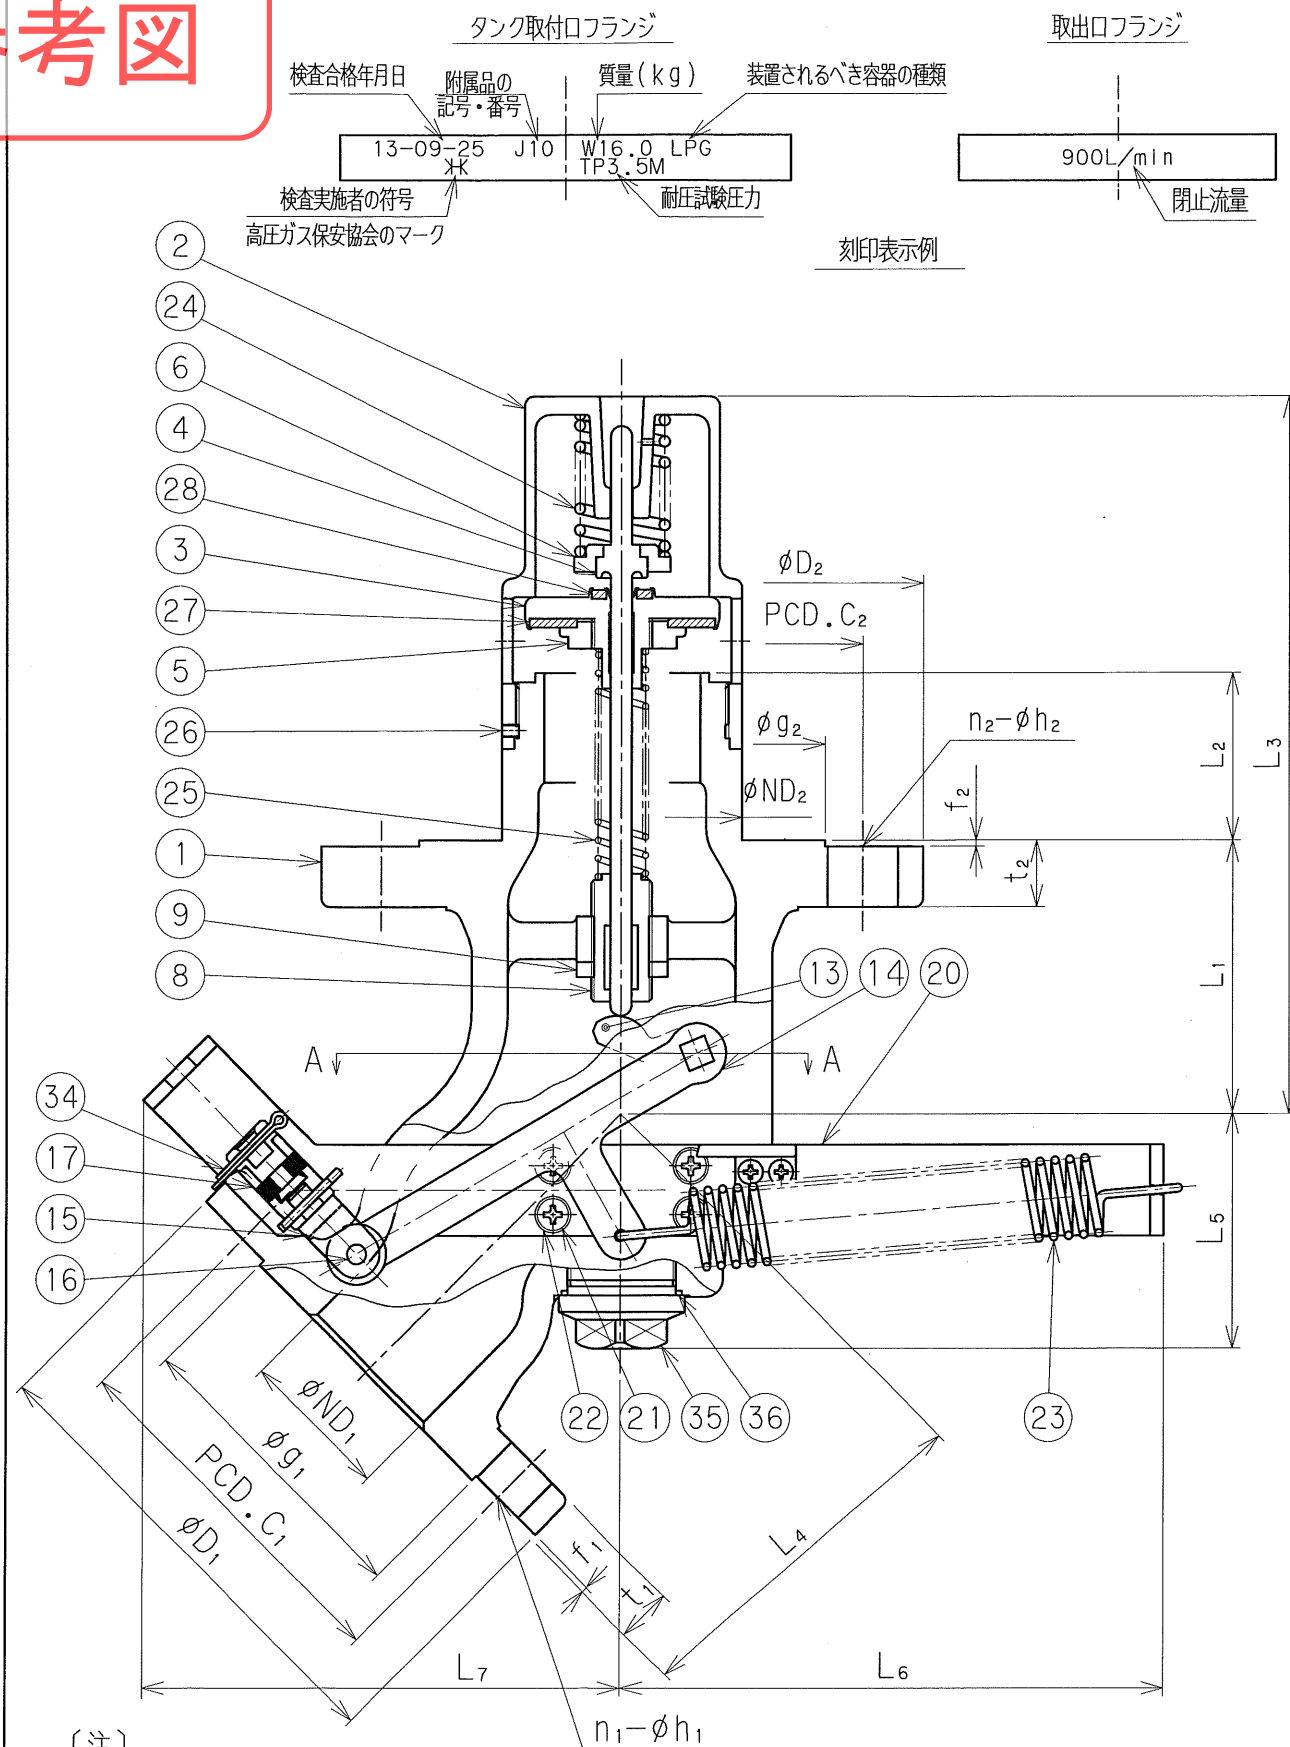

(注)  
本装置には(遠隔)操作装置が附属しておりません。

| 口 径             |                 | 取 出 口 フ ラ ン ジ  |                |                |                |                |                                | タンク取付口フランジ     |                |                |                |                |                                | 寸 法            |                |                |                |                |                |                | エキセスフローバルブ<br>閉 止 流 量<br>(l/min LPガス) | 質 量<br>(kg) | 製 品 コード      |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| ND <sub>1</sub> | ND <sub>2</sub> | D <sub>1</sub> | C <sub>1</sub> | g <sub>1</sub> | t <sub>1</sub> | f <sub>1</sub> | n <sub>1</sub> -h <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | g <sub>2</sub> | t <sub>2</sub> | f <sub>2</sub> | n <sub>2</sub> -h <sub>2</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | L <sub>5</sub> | L <sub>6</sub> | L <sub>7</sub> |                                       |             |              |
| 25              | 50              | 125            | 90             | 67             | 16             | 1              | 4-19                           | 155            | 120            | 96             | 18             | 2              | 8-19                           | 80             | 45             | 188            | 100            | 70             | 150            | 170            | 300                                   | 8.0         | ISC-L-00-025 |
| 50              | 80              | 155            | 120            | 96             | 18             | 2              | 8-19                           | 200            | 160            | 132            | 22             | 2              | 8-23                           | 90             | 55             | 236            | 120            | 80             | 180            | 160            | 900                                   | 16.0        | ISC-L-15-050 |

|    |            |      |   |         |
|----|------------|------|---|---------|
| 28 | パッキン       | PTFE | 1 |         |
| 29 | O-リング      | NBR  | 1 |         |
| 30 | O-リング      | NBR  | 2 |         |
| 31 | スプリングワッシャー | SWRH | 1 | MFZnメッキ |
| 32 | ナット        | S20C | 1 | MFZnメッキ |
| 33 | 割ピン        | SWRM | 1 |         |
| 34 | 割ピン        | SWRM | 1 |         |
| 35 | プラグ        | S25C | 1 |         |
| 36 | パッキン       | PTFE | 1 |         |

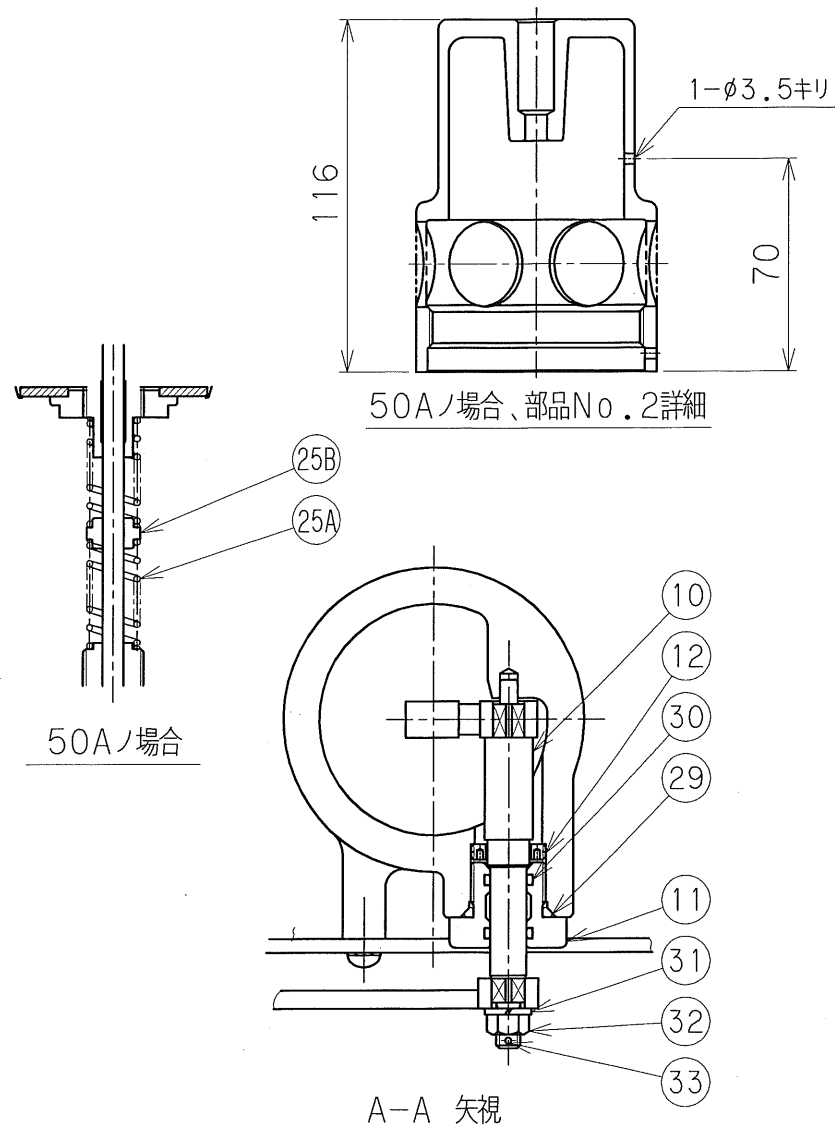

附属品検査合格品

使用流体 LPガス  
耐圧試験圧力 3.5 MPa  
気密試験圧力 2.10 MPa

| No. | R E V I S I O N |    | CHK | APR | DATE     |
|-----|-----------------|----|-----|-----|----------|
| 1   | 25A追加           | 石井 | 小澤  | 富田  | '16.9.21 |
| 2   | 表記統一(HT24-046)  | 小松 | 飯野  | 小澤  | '24.7.8  |
| 3   | 表記見直し           | 小松 | 飯野  | 小澤  | '25.7.8  |

|     |              |        |   |                               |
|-----|--------------|--------|---|-------------------------------|
| 27  | パッキン         | PTFE   | 1 |                               |
| 26  | 止メネジ         | SUS304 | 1 |                               |
| 25B | リテーナー        | PTFE   | 1 | 50Aノ場合                        |
| 25A | スプリング        | SUS304 | 1 | 50Aノ場合                        |
| 25  | スプリング        | SUS304 | 1 |                               |
| 24  | スプリング        | SUS304 | 1 |                               |
| 23  | スプリング        | SWP    | 1 | MFCrメッキ                       |
| 22  | スプリングワッシャー   | SWRH   | 4 | MFZnメッキ                       |
| 21  | ボルト          | SS400  | 4 | MFZnメッキ                       |
| 20  | ブラケット, ストップ  | SS400  | 1 | MFZnメッキ                       |
| 19  |              |        |   |                               |
| 18  |              |        |   |                               |
| 17  | ヒューズメタルジョイント | C3604B | 1 | ヒューズメタル(MBCrメッキ)<br>溶解温度 755℃ |
| 16  | ピン           | SUS303 | 1 |                               |
| 15  | ジョイント        | SCS13  | 1 |                               |
| 14  | アーム          | SCS13  | 1 |                               |
| 13  | カム           | SCS13  | 1 |                               |
| 12  | ストップ         | SUS303 | 1 |                               |
| 11  | グランドナット      | SUS304 | 1 |                               |
| 10  | スピンドル        | SUS304 | 1 |                               |
| 9   | ロックナット       | S25C   | 1 |                               |
| 8   | 調整ボルト        | SUS303 | 1 |                               |
| 6   | スプリング受       | SUS303 | 1 |                               |
| 5   | パッキン押エ       | SUS303 | 1 |                               |
| 4   | 補助弁          | SUS304 | 1 |                               |
| 3   | ステム          | SUS304 | 1 |                               |
| 2   | ボンネット        | SCS13  | 1 |                               |
| 1   | ボディ          | SCPH2  | 1 | シート鋼<br>SUS304 盛金             |

| No. | PART NAME | MATERIAL | QTY. | REMARKS |
|-----|-----------|----------|------|---------|
|-----|-----------|----------|------|---------|

SUBJECT

タンクローリー用手動式緊急遮断弁

チャタリング防止穴付(50A)  
JIS 20K フランジ RF

ISC-L

|            |      |
|------------|------|
| DWG. No.   | REV. |
| B-63361-15 | 3    |

|       |         |          |         |
|-------|---------|----------|---------|
| DRAWN | CHECKED | APPROVED | DATE    |
| 石井    | 小澤      | 堀井       | '16.9.7 |

MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.  
株式会社宮入バルブ製作所