



参考図

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref.B-68356-32,-42			
1	表示例變更	妻木	石井	19.3.19

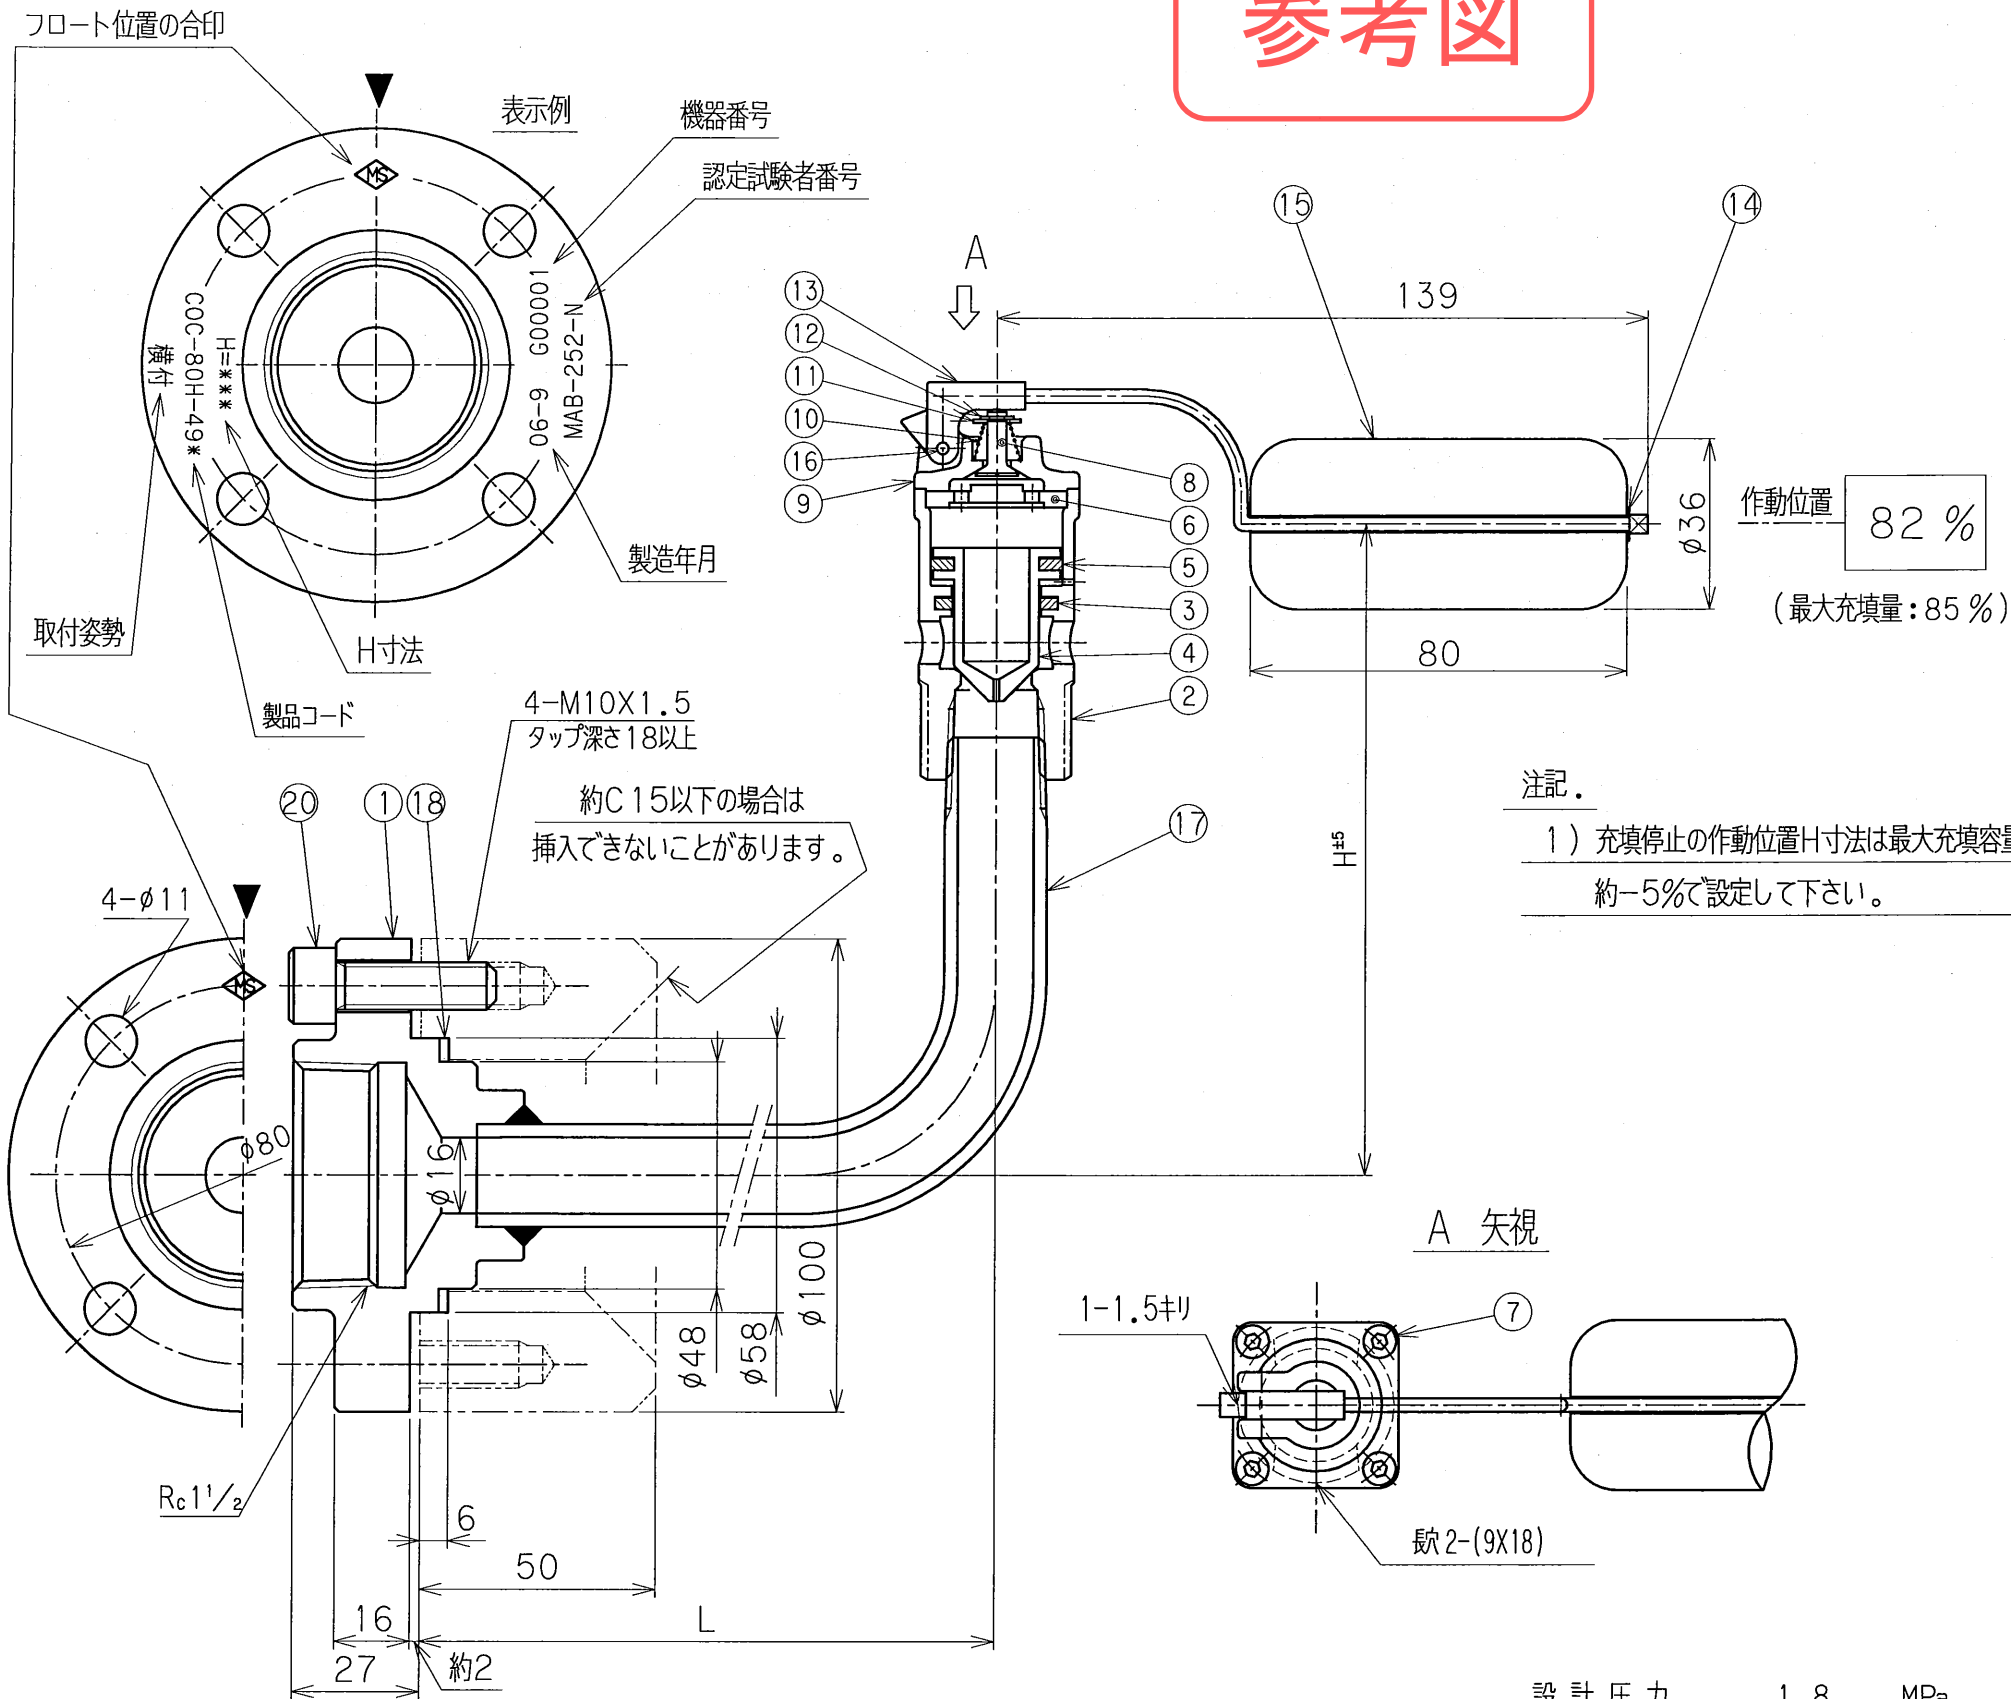

注記.

1) 充填停止の作動位置H寸法は最大充填容量の約-5%で設定して下さい。

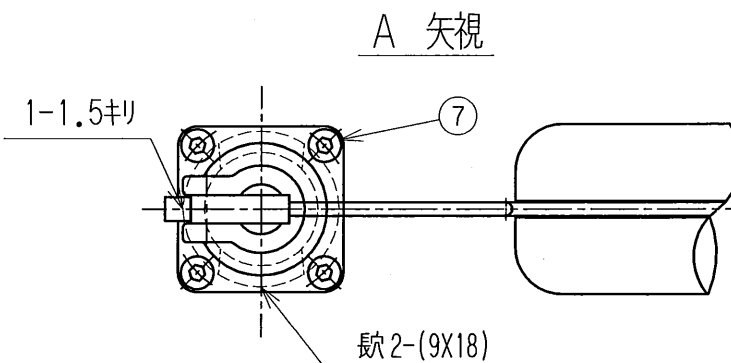

分類	H	L	製品コード
1	155	250	COC-80H-491
2	309	250	COC-80H-492
3	190	200	COC-80H-493

大臣認定品

設計圧力	1.8	MPa
設計温度	-5~70	℃
耐圧試験圧力	2.7	MPa
気密試験圧力	1.8	MPa
充填流量	80	L/min
過充填作動流量	30	L/min以上

20	六角穴付ボルト	SUS304	4	B1176M10-035G
18	ガasket	V/#7020	1	
17	パイプ	STPG370	1	
16	スプリングピン	SUS304	1	
15	フロート	NBR独立発泡体	1	
14	ワッシャ	SUS304	2	
13	アームセット	ADC12/SUS304	1セット	
12	E形止メ輪	SK5	1	
11	ワッシャ	SUS304	1	
10	スプリング	SUS304	1	
9	キャップ	C3771B	1	
8	背圧弁	SUS303	1	
7	六角穴付ボルト	SUS304	4	
6	ガイド	C3604B	1	
5	スラストベアリングB	PTFE	1	
4	遊動弁	SUS303	1	
3	スラストベアリングA	PTFE	1	
2	ボディ	C3771B	1	
1	フランジ	S25C	1	ダクロタイズド

SUBJECT

バルク貯槽用過充填防止装置
COC-80H
16 (特殊フランジ×RC1 1/2)

DWG . No .

B-68356-49

REV.

C

DRAWN

CHECKED

APPROVED

DATE _____

'14.3.7



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所