


No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref.B-68659-31			

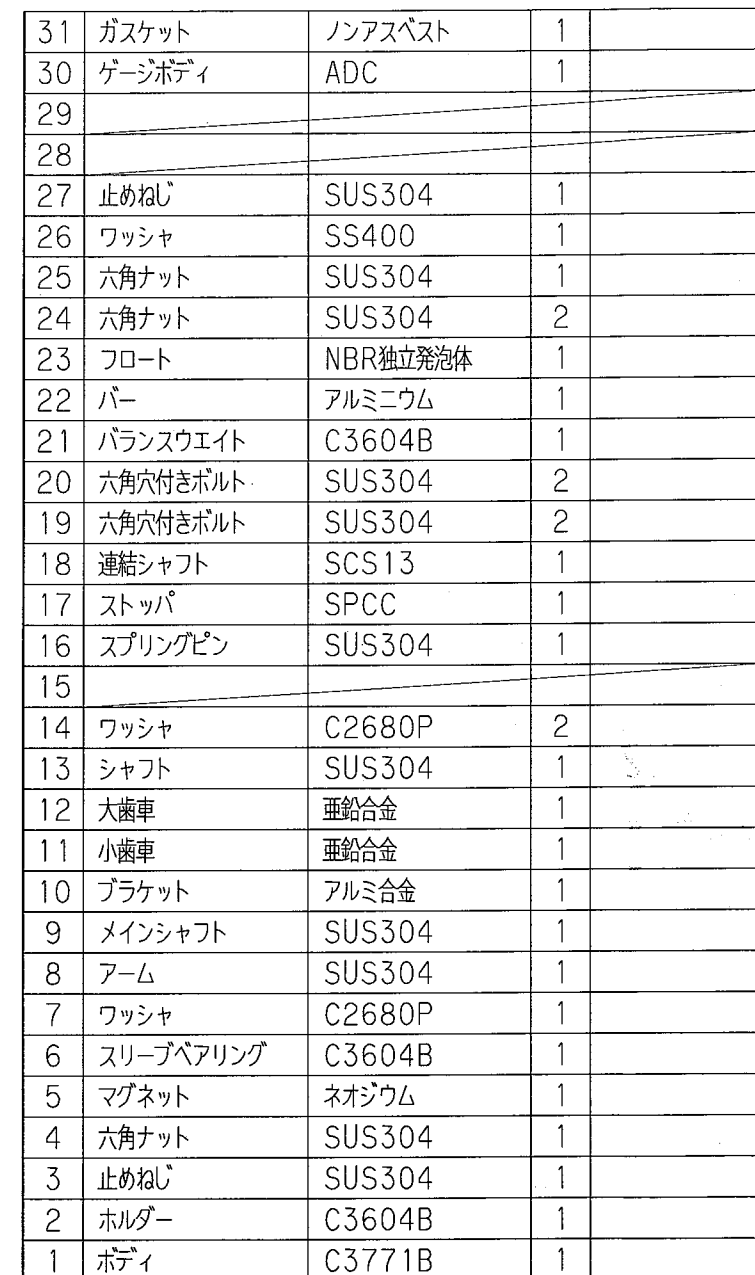

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT

バルク貯槽用フロート式液面計

FG-7 (2点信号)

特殊フランジ

DWG. No.	
----------	--

B-68659-80

REV. 10

DATE	11/11/2011
DRAWN	
CHECKED	
APPROVED	

堀井

CHECKED

窪田

APPROVED

窪田

DATE

'10.10.12



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.

株式会社宮入バルブ製作所

注記

1. (端子箱)
ケーブルは、3芯、0.5mm²以上、CVVS相当シールドケーブル
(φ6.5~φ8.5)を使用して下さい。(最大長さ 50m)
2. (スイッチ)
最大定格 : 5V 1mA

設置上の注意

取付仕様を必ず確認の上設置してください。

1. 取付姿勢 : フランジに表示された姿勢表示及びコードを確認してください。
2. フロートの方向 : フロートは目盛50% (= フランジの ◀ 表示) の方向で上下します。
3. 取り付け : フロートの上下作動を阻害する貯槽内の障害物は、フロートより左右100mm以上離して下さい。
: ガasketの両面に、適切なガasketペーストを均一に塗布して下さい。
: フランジボルトの片締めは計測誤差の原因となりますので、
均一に締め付けて下さい。

貯槽	貯槽内径 D	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	目盛板種別	ゲージボディコード	製品コード
980K	1200	300	850	140	190	G7	G8-B-G7-39	FG-7-800-G7B