


# 資料


雨水が浸入しないようにシリコンシール材でコーキングして下さい。

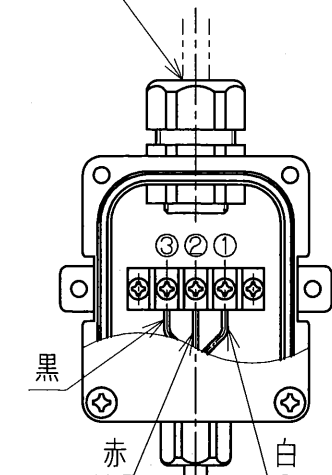

ケーブル長さ700mm  
(2点信号: 黒色)

取付姿勢 (表示例)

製品コード (ゲージ信号種別は除く)

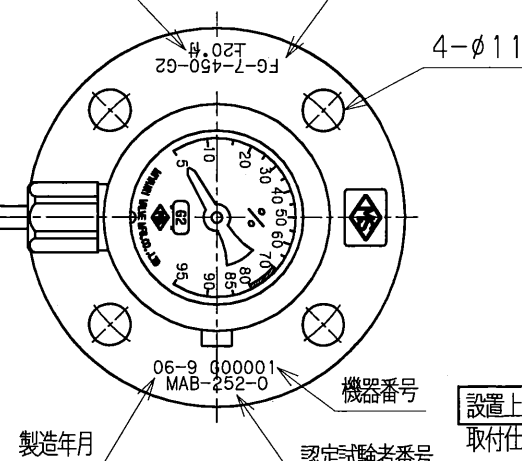

製造年月

認定試験者番号

## 注記

- (端子箱)  
ケーブルは、3芯、0.5mm<sup>2</sup>以上、CVVS相当シールドケーブル (φ6.5~φ8.5) を使用して下さい。(最大長さ 50m)
- (スイッチ)  
最大定格 : 5V 1mA

## 設置上の注意

- 取付仕様を必ず確認の上設置してください。
- 取付姿勢 : フランジに表示された姿勢表示及びコードを確認してください。
  - フロートの方向 : フロートは目盛50% (= フランジの ◀▶ 表示) の方向で上下します。
  - 取り付け : フロートの上下作動を阻害する貯槽内の障害物は、フロートより左右100mm以上離してください。  
: ガasketの両面に、適切なガasketペーストを均一に塗布してください。  
: フランジボルトの片締めは計測誤差の原因となりますので、均一に締め付けてください。

設計圧力 1.8 MPa  
設計温度 -10~70 °C  
耐圧試験圧力 2.7 MPa  
気密試験圧力 1.8 MPa  
(注) フロートは最高使用圧力1.8MPaとなります。

大臣認定品

| 貯槽   | 貯槽内径 D | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | 目盛板種別 | ゲージボディコード  | 製品コード        |
|------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------|--------------|
| 980K | 1200   | 625            | 550            | 80             | 129            | G2    | G8-B-G2-00 | FG-7-981-G2B |

| No. | REVISION                   | CHK | APR | DATE |
|-----|----------------------------|-----|-----|------|
| 0   | Ref.B-68659-45, B-68409-20 |     |     |      |
|     |                            |     |     |      |
|     |                            |     |     |      |
|     |                            |     |     |      |
|     |                            |     |     |      |

注記

1. (32) は別梱包にて発送いたします。

|    |           |          |   |               |
|----|-----------|----------|---|---------------|
| 32 | 六角穴付きボルト  | SUS304   | 4 | B1176M10-030G |
| 31 | ガスケット     | ノンアスベスト  | 1 |               |
| 30 | ゲージボディ    | ADC      | 1 |               |
| 27 | 止めねじ      | SUS304   | 1 |               |
| 26 | ワッシャ      | SS400    | 1 |               |
| 25 | 六角ナット     | SUS304   | 1 |               |
| 24 | 六角ナット     | SUS304   | 2 |               |
| 23 | フロート      | NBR独立発泡体 | 1 |               |
| 22 | バー        | アルミニウム   | 1 |               |
| 21 | バランスウェイト  | C3604B   | 1 |               |
| 20 | 六角穴付きボルト  | SUS304   | 2 |               |
| 19 | 六角穴付きボルト  | SUS304   | 2 |               |
| 18 | 連結シャフト    | SCS13    | 1 |               |
| 17 | ストッパ      | SPCC     | 1 |               |
| 16 | スプリングピン   | SUS304   | 1 |               |
| 14 | ワッシャ      | C2680P   | 2 |               |
| 13 | シャフト      | SUS304   | 1 |               |
| 12 | 大歯車       | 亜鉛合金     | 1 |               |
| 11 | 小歯車       | 亜鉛合金     | 1 |               |
| 10 | ブラケット     | アルミ合金    | 1 |               |
| 9  | メインシャフト   | SUS304   | 1 |               |
| 8  | アーム       | SUS304   | 1 |               |
| 7  | ワッシャ      | C2680P   | 1 |               |
| 6  | スリーブベアリング | C3604B   | 1 |               |
| 5  | マグネット     | ネオジウム    | 1 |               |
| 4  | 六角ナット     | SUS304   | 1 |               |
| 3  | 止めねじ      | SUS304   | 1 |               |
| 2  | ホルダー      | C3604B   | 1 |               |
| 1  | ボディ       | C3771B   | 1 |               |

| No. | PART NAME | MATERIAL | QTY. | REMARKS |
|-----|-----------|----------|------|---------|
|-----|-----------|----------|------|---------|

SUBJECT

バルク貯槽用フロート式液面計

FG-7 (2点式)

特殊フランジ

| DWG. No.   | REV. |
|------------|------|
| B-68659-98 | 0    |

| DRAWN | CHECKED | APPROVED | DATE   |
|-------|---------|----------|--------|
| 小松    | 石井      | 2/2 科    | 9.5.30 |



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.  
株式会社宮入バルブ製作所