
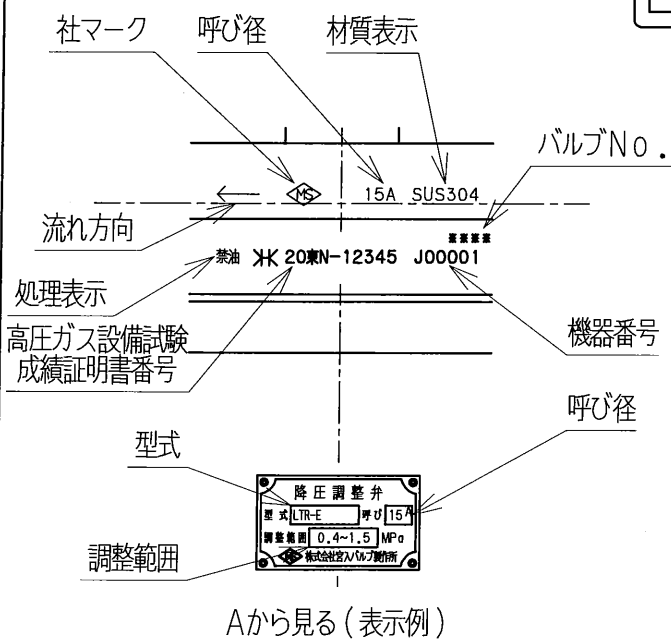
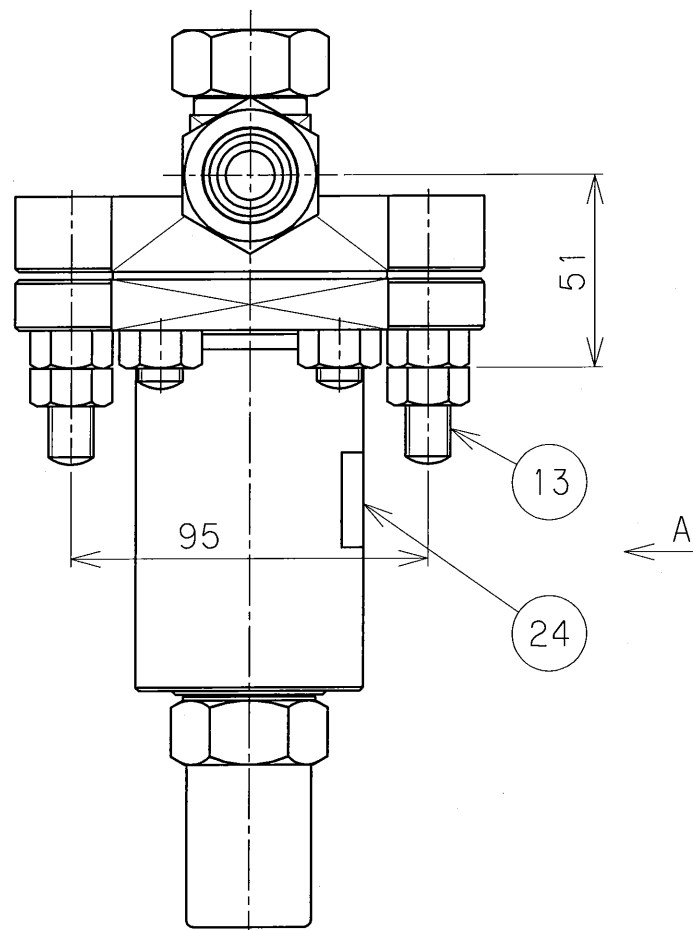


参考図

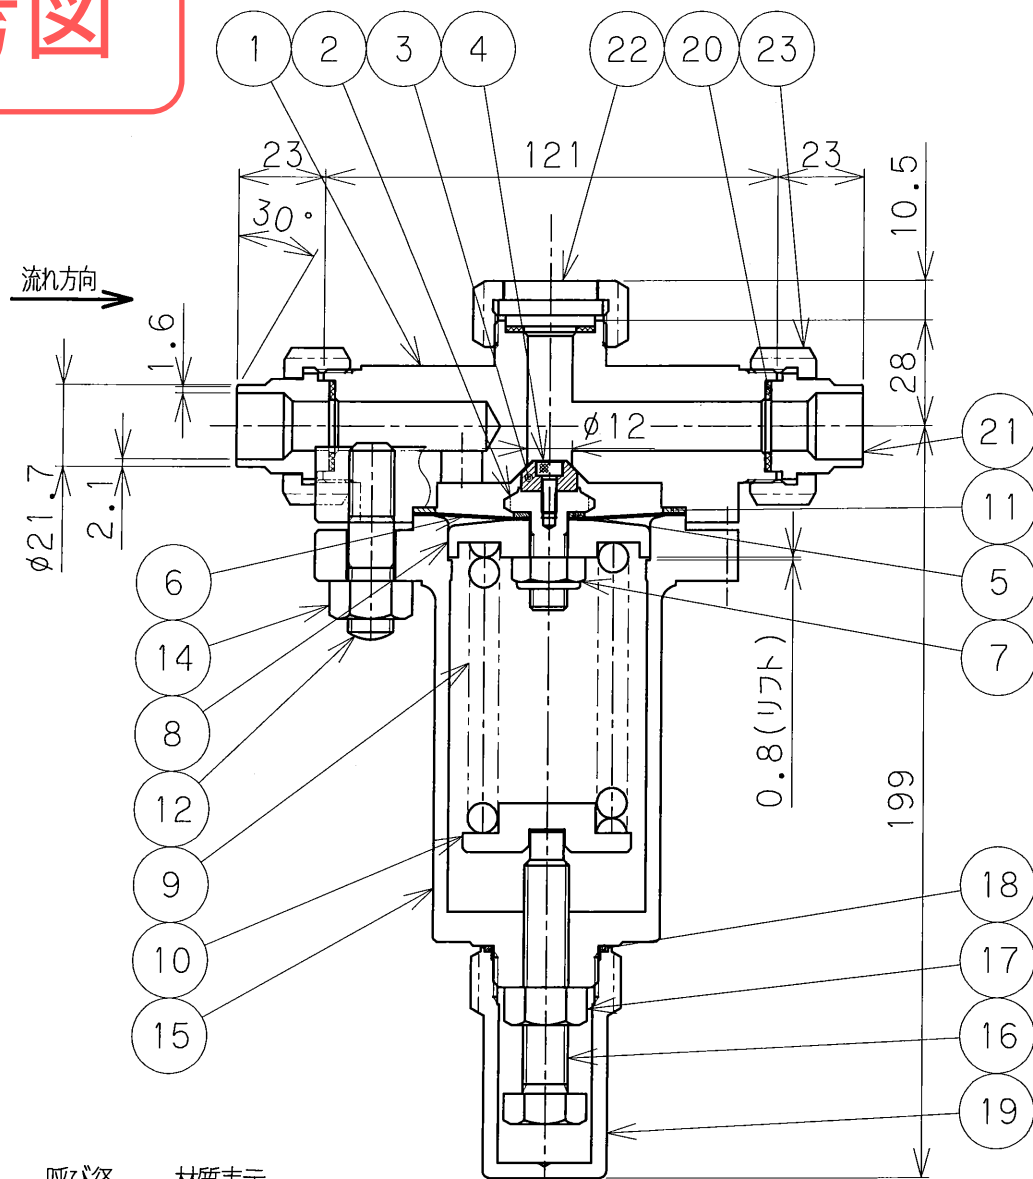

- 注
1. 21. スリーブ、配管用の23. ユニオンナットは、高圧ガス設備試験の対象外です。
 2. 製品は気相ラインで使用し、低温の液化ガス（液）を流通させないで下さい。
 3. バルブNo. は別紙、“銘板リスト”を参照して下さい。（客先指定）

高圧ガス設備試験品

2級禁油・禁水

流体	天然ガス（ガス）	
設計圧力	2.0	MPa
設計温度	-196~+75	℃
耐圧試験圧力	3.0	MPa
気密試験圧力	2.0	MPa
調整範囲	0.4~1.5	MPa
設定圧力	MPa	
製品コード	LTR-E-12-015	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref:B-69238-06 Rev.0			
1	寸法訂正	賀内	山下	'14.5.7
2	寸法訂正	賀内	山下	'14.5.26

24	銘板	SUS304	1	
23	ユニオンナット	SUS304	3	
22	閉止プラグ	SUS304	1	
21	スリーブ	SUS304	2	
20	出入口ガasket	V/#GF300	3	
19	キャップ	SUS304	1	
18	キャップガasket	PTFE	1	
17	ロックナット	SUS304	1	
16	調整ボルト	SUS304	1	
15	スプリングキャップ	SUS304	1	
14	六角ナット	SUS304	8	
13	植込ボルト	SUS304	2	M12
12	植込ボルト	SUS304	4	
11	ボンネットガasket	V/#GF300	1	
10	スプリング押え	SUS304	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	スプリング受け	SUS304	1	
7	リナット	SUS304	1	
6	ダイヤフラム	SUS304/PTFE 1set		
5	弁体ガasket	PCTFE	1	
4	六角穴付きボルト	SUSXM7	1	
3	シートパッキン	R.PTFE	1	
2	弁体	SUS304	1	
1	ボディ	SUS304	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
LNG設備用 降圧調整弁				
LTR-E				
15A				
DWG. No.				
B-69238-12				
REV.				
2				
DRAWN				
賀内				
CHECKED				
山下				
APPROVED				
山下				
DATE				
'14.1.30				



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所