
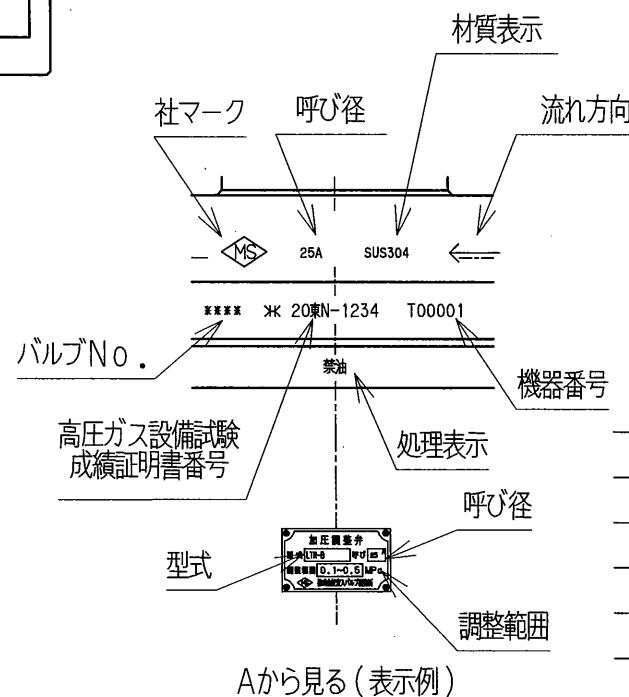
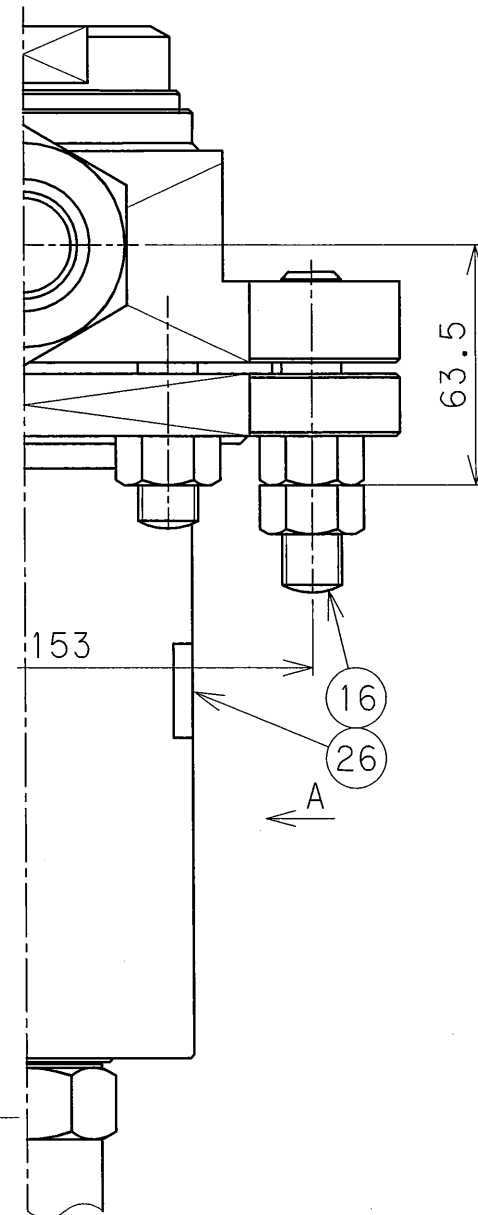


参考図

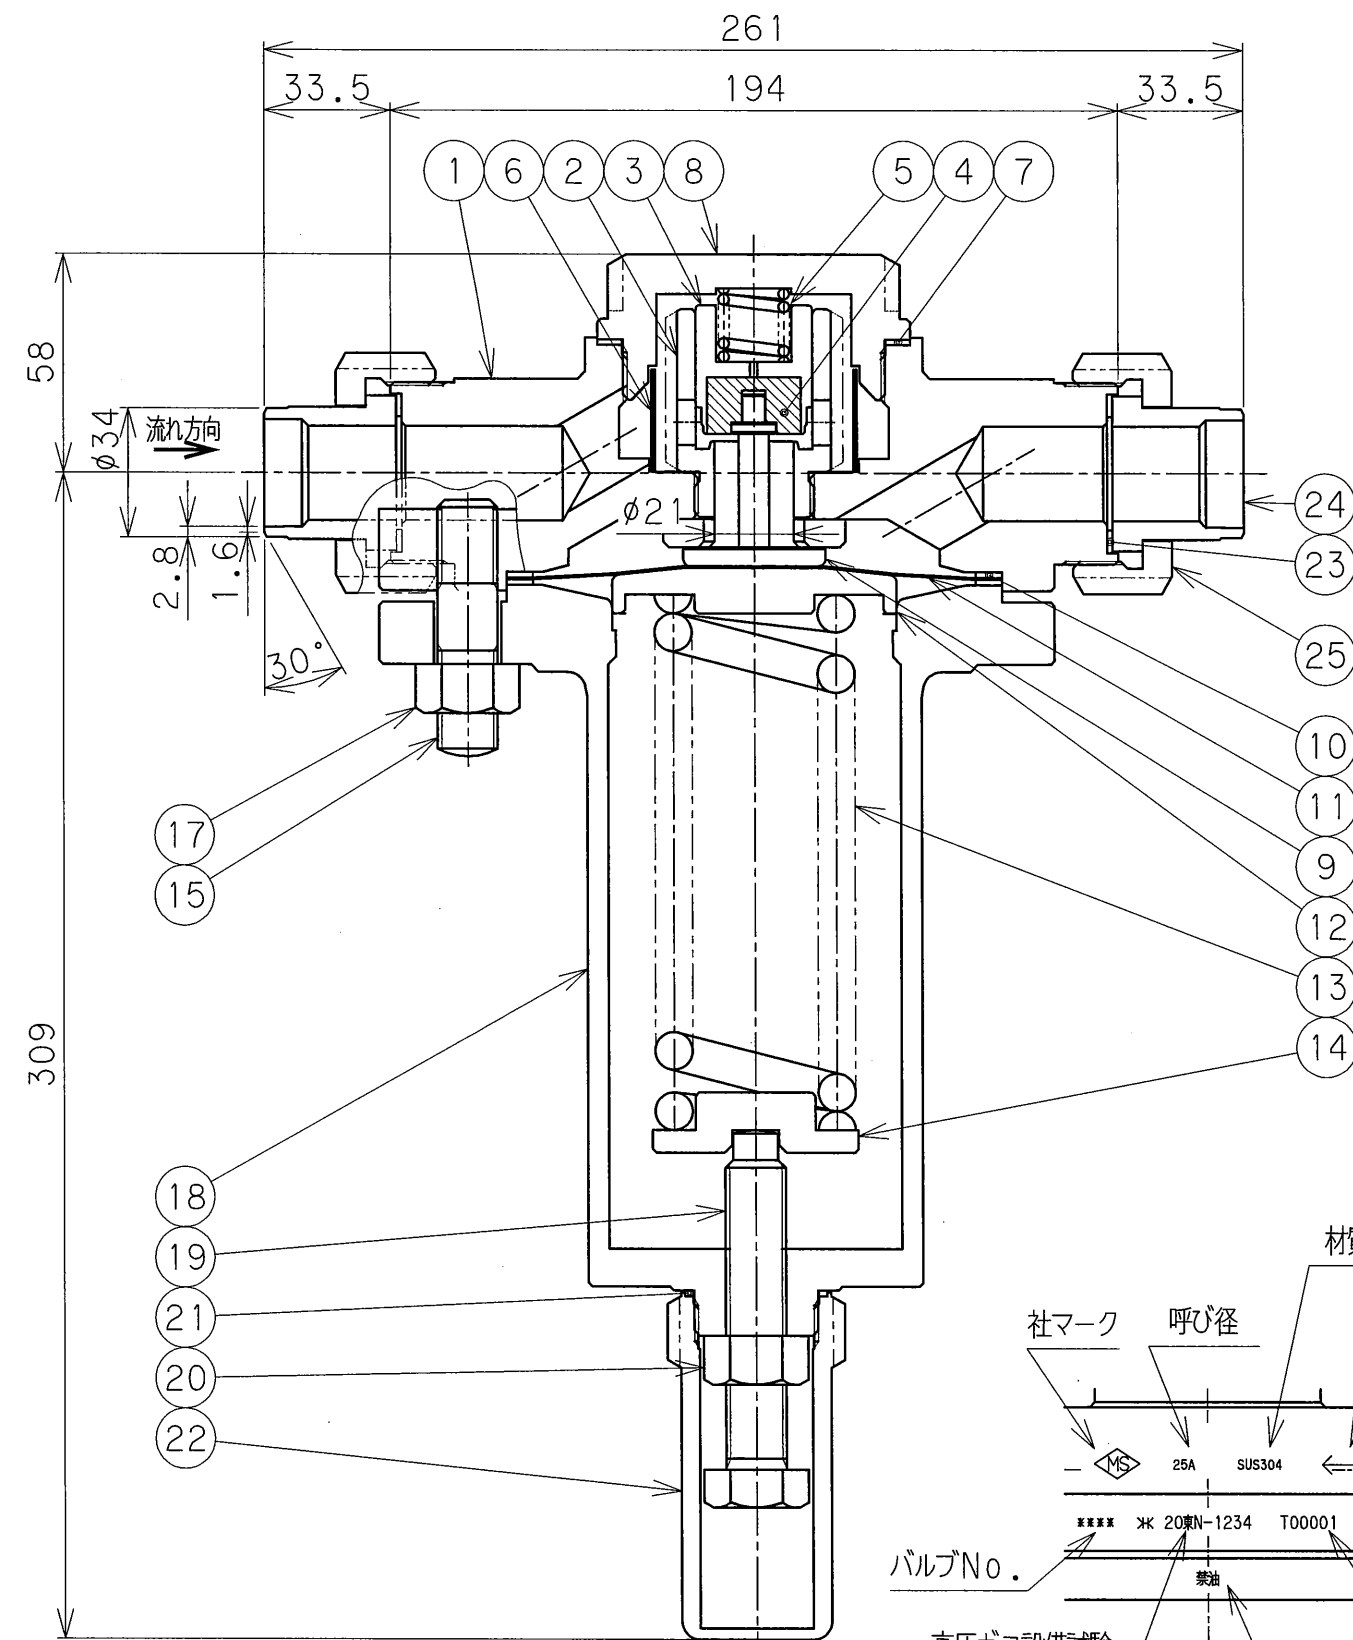

高圧ガス設備試験品	2級禁油・禁水
流体	天然ガス(ガス)
設計圧力	2.0 MPa
設計温度	-196~+75 °C
耐圧試験圧力	3.0 MPa
気密試験圧力	2.0 MPa
調整範囲	0.1~0.5 MPa
設定圧力	MPa
製品コード	LTR-B-11-025

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref:B-69239-06 Rev.2			
1	No.25形状一部変更	渡邊	一瀬	'17.12.12

26	銘板	SUS304	1	
25	ユニオンナット	SUS304	2	
24	スリーブ	SUS304	2	
23	出入口ガスケット	V/#GF300	2	
22	キャップ	SUS304	1	
21	キャップガスケット	PTFE	1	
20	ロックナット	SUS304	1	
19	調整ボルト	SUS304	1	
18	スプリングキャップ	SUS304	1	
17	六角ナット	SUS304	8	
16	植込ボルト	SUS304	2	M16
15	植込ボルト	SUS304	4	
14	スプリング押え	SUS304	1	
13	スプリング	SUS304	1	
12	スプリング受け	SUS304	1	
11	ダイヤフラム	SUS304/PTFE	1SET	
10	ボンネットガスケット	V/#GF300	2	
9	ステム	SUS304	1	
8	ボディキャップ	SUS304	1	
7	ボディキャップガスケット	V/#GF300	1	
6	フィルタ組品	SUS304	1	
5	弁体スプリング	SUS304-WPA	1	
4	シートパッキン	PTFE	1	
3	弁体	SUS304	1	
2	弁座	SUS304	1	
1	ボディ	SUS304	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
LNG設備用 加圧調整弁				
LTR-B				
25A				
DWG. No.				
B-69239-11				
REV.				
1				
DRAWN				
渡邊				
CHECKED				
一瀬				
APPROVED				
富田				
DATE				
'16.8.30				

MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

注
1. 24.スリーブ、25.ユニオンナットは、高圧ガス設備試験の対象外です。
2. 製品は気相ラインで使用し、低温の液化ガス(液)を流通させないで下さい。
3. バルブNo. は別紙、"銘板リスト"を参照して下さい。(客先指定)