


参考図

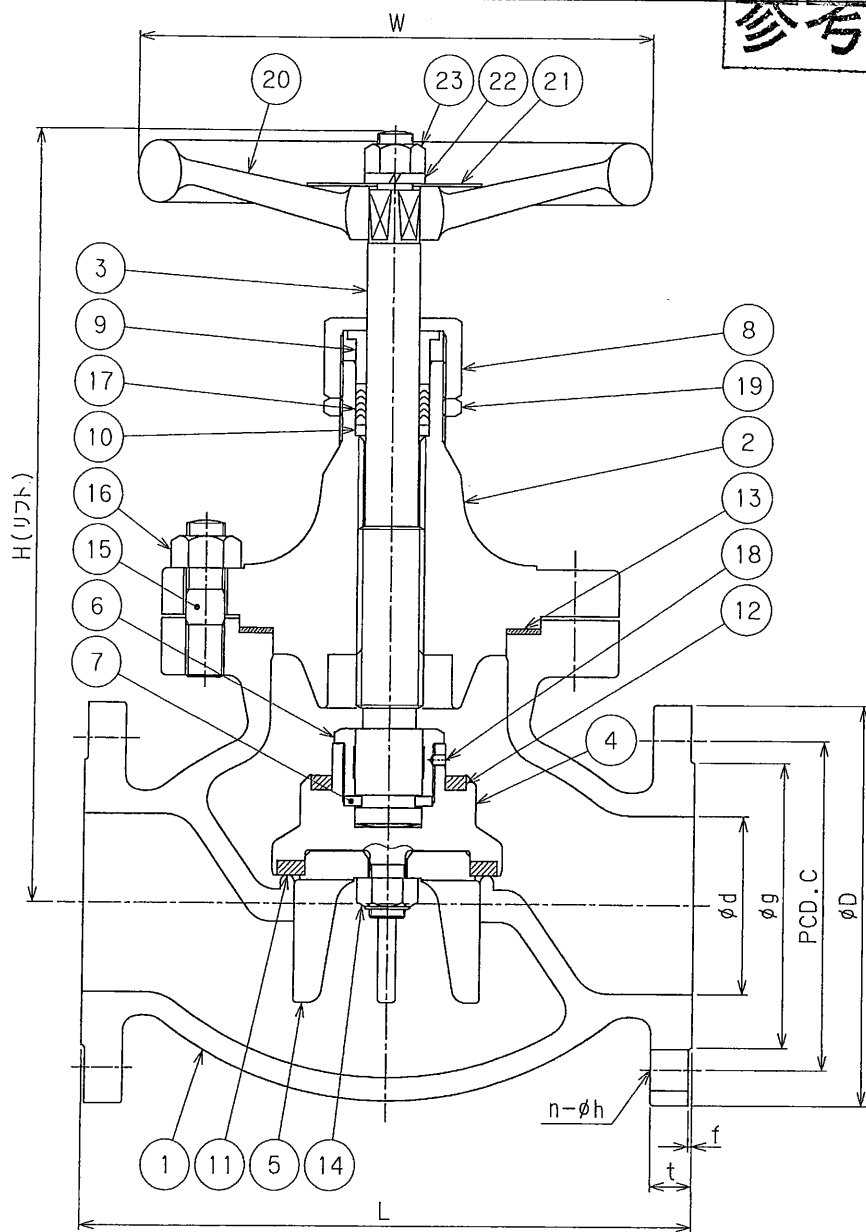

大臣認定品

設計圧力	2.4	MPa
設計温度	-5~120	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.4	MPa

呼び径	d	L	H	リフト	W	D	C	g	t	f	n-φh	製品コード
100A	100	350	430	40	295	225	185	160	24	2	8-23	PV-810E-00-100

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
1	原図書替	KS	MK 河西	6.3.22
2	圧力単位変更	NI	y. 吉田	98.4.27
3	3.スピンドル材質、表面処理変更	NI	中込 吉田	22.6.21

23	ナット	S20C	1	
22	スプリングワッシャ	SWRH62A	1	
21	ネームプレート	A1200P	1	
20	ハンドル	FC15	1	
19	ロックナット	S25C	1	
18	セットスクリュー	SUS304	1	
17	V形パッキン	PTFE	1set	
16	ナット	S20C	1set	
15	横込ミボルト	S25C	1set	
14	U-ナット	SUS304	1	
13	ガスケット	PTFE	1	
12	バックパッキン	PTFE	1	
11	シートパッキン	PTFE	1	
10	パッキンシート	SUS420J2	1	
9	パッキングランド	SUS420J2	1	
8	グラウンドナット	S25C	1	
7	割リング	SUS420J2	1	
6	弁押エ	S25C	1	
5	ガイド	SCS13	1	
4	弁体	S25C	1	
3	スピンドル	SUS304	1	HCrめっき
2	ボンネット	SCPH2	1	又はS25C
1	ボディ	SCPH2	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
鋳鋼製フランジ形グローブ弁				
PV-810E				
JIS20KフランジRF				
DWG. No.	B-25377-00		REV.	3
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
K.S	保坂	河西	6.3.22	



MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.
株式会社宮入バルブ製作所