



参考図

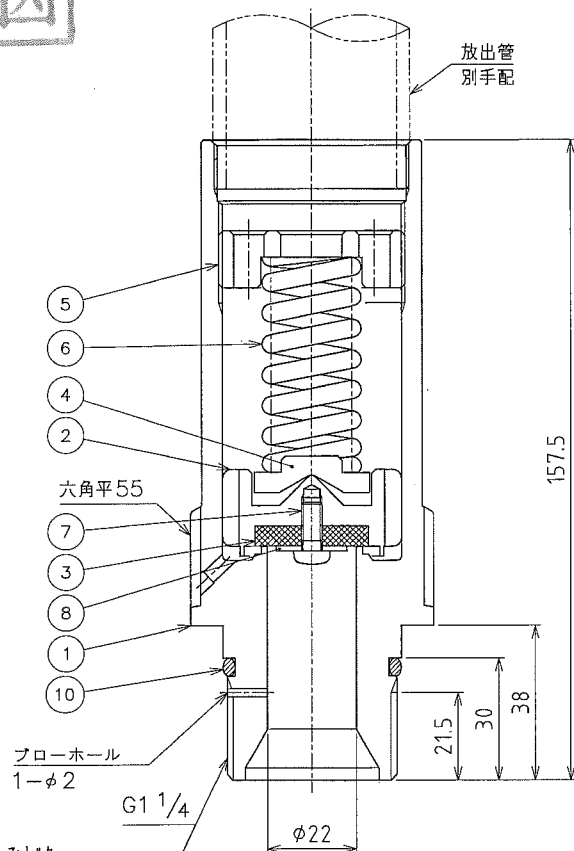

標準ねじ込みトルク
600~800kgf・cm
但し、取り外し可能なトルク
として下さい。

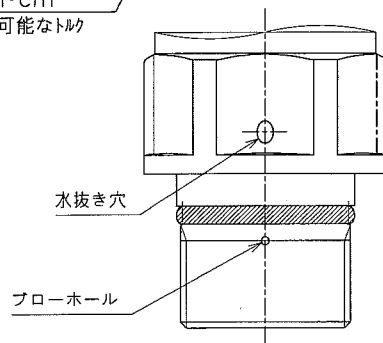


各穴の位置関係

種別表

区分	製品コード
単品出荷品	LPR680M-81-22
別手配品	LPR680M-81-22A

サイズ表示
G1 1/4 x 22

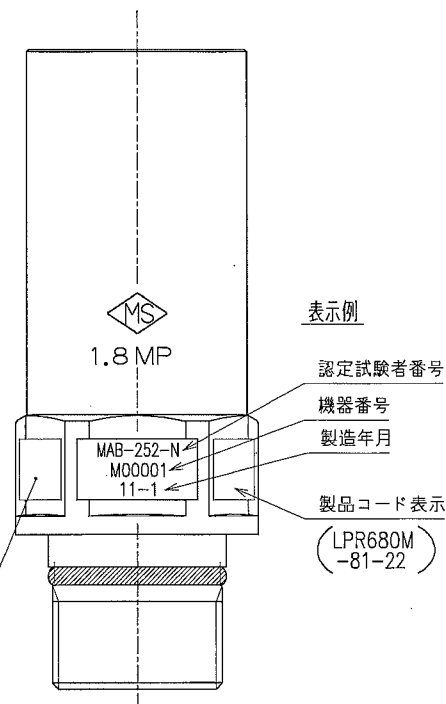

表示例

認定試験者番号
機器番号
製造年月
製品コード表示
(LPR680M-81-22)

注意:

- 放出管を取り付けたときに全長が約400mm以上となる場合は、設置上、安全弁にかかる曲げ応力が大きくなる恐れがありますので設置工事のとき適正な放出管支持を行なってください。
- ⑩ Oリングは、連結弁と接続の際に必ずシリコングリスを塗布してください。
- 製品コード表示の刻印はLPR680M-81-22とします。

記号	図面変更記事	担当	検図	承認	日付
0	Ref.B-38405-73 Rev.0	小澤			
1	放出管別手配追加	小澤	中込	窪田	'11.3.10
2	種別表追加(LPR680M-81-22A)	近藤	石井	窪田	'11.9.10

10	O-リング	NBR	1	
8	ワッシャ	C3604B	1	
7	ビス	C3604B	1	
6	スプリング	SWPB	1	
5	スプリング押エ	C3604B	1	
4	スプリング受け	C3604B	1	
3	シートパッキン	PTFE	1	
2	弁体	C3604B	1	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT

バルク貯槽用安全弁

LPR-680M

φ22x32A

DWG.No.	B-38405-81	REV.	2
DRAWN	小澤	CHECKED	窪田
APPROVED	窪田	DATE	'11.2.1



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

大臣認定品

設計圧力	1.8 MPa
設計温度	-10~70 °C
耐圧試験圧力	2.7 MPa
気密試験圧力	1.8 MPa
設定圧力	1.8 MPa