


No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref. B-44449-00			
1	ボルト・ナット・プラグ材質見直し	石原	堀井	中込 '14.5.14
2	No.10材質変更, No.6, No.7, No.13材質見直し	小松	石原	18.6.7

参考図

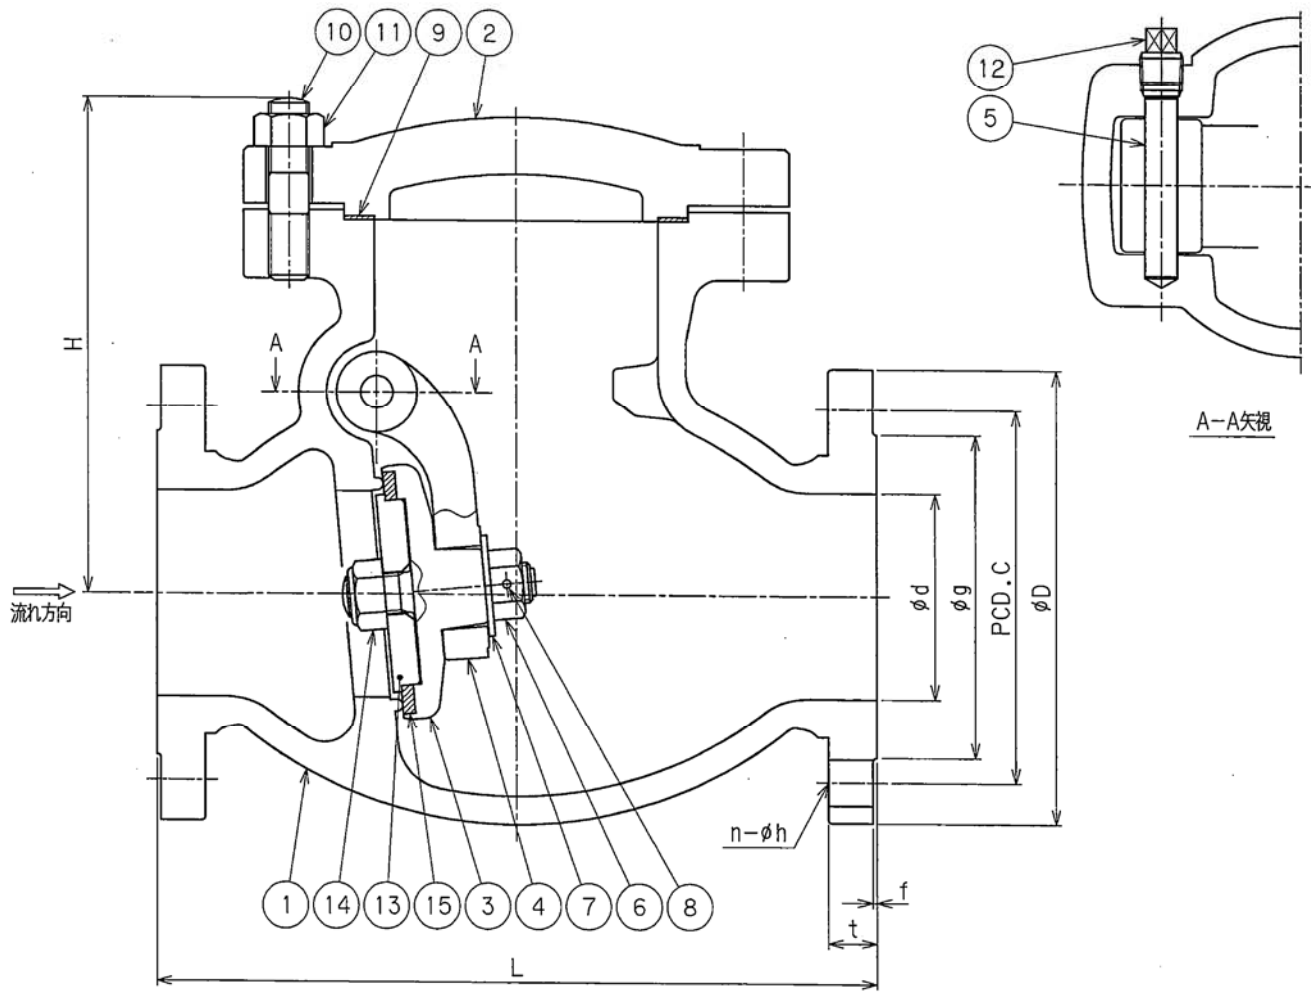

15	シートパッキン	PTFE	1	
14	U-ナット	SUS304	1	
13	ワッシャー	S25C	1	
12	プラグ	SUS304	1	
11	ナット	SWCH10R	n	
10	橋込ミボルト	S25C	n	
9	ガスケット	PTFE	1	
8	割ピン	SUS304	1	
7	ワッシャー	S25C	1	
6	ナット	S20C	1	
5	ヒンジピン	SUS420J2	1	
4	アーム	SCPH2	1	
3	弁体	SUS420J2	1	
2	フタ	SCPH2	1	
1	ボディ	SCPH2	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT
鋳鋼製フランジ形スイング逆止弁
 PV-840A
 JIS20KフランジRF

大臣認定品

呼び径	d	L	H	D	C	g	t	f	n-φh	製品コード
100A	100	356	245	225	185	160	24	2	8-23	PV-840A-90-100
125A	125	400	265	270	225	195	26	2	8-25	PV-840A-90-125
150A	150	444	295	305	260	230	28	2	12-25	PV-840A-90-150

設計圧力	2.4	MPa
設計温度	-5~120	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.4	MPa

DWG. No. B-44449-90 REV. 2

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
NI	中込	窪田	'07.2.9

MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
 株式会社宮入バルブ製作所