


参考図

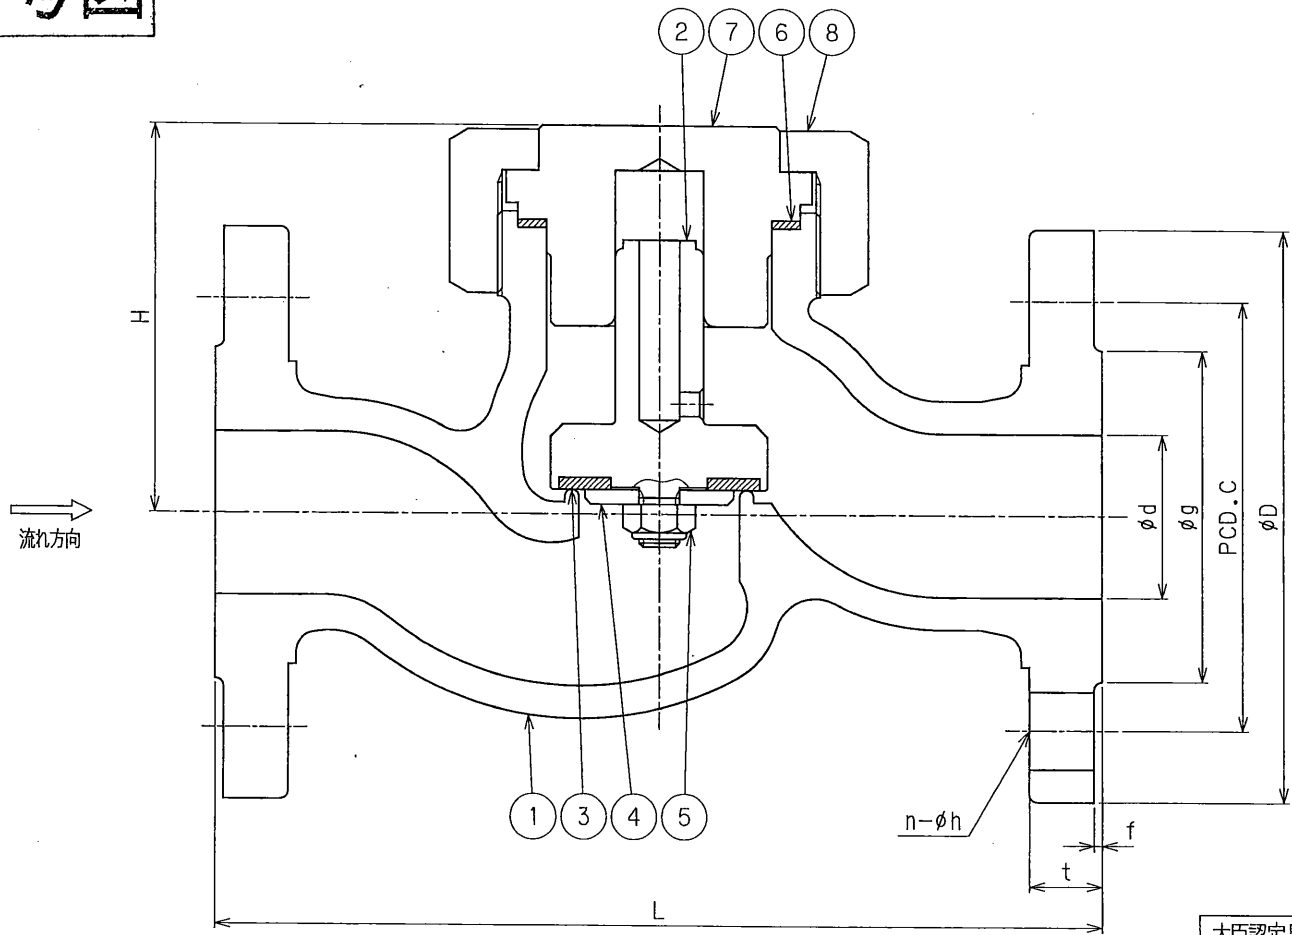

大臣認定品

設計圧力 2.4 MPa
 設計温度 -5 ~ 120 °C
 耐圧試験圧力 3.9 MPa
 気密試験圧力 2.4 MPa

呼び径	d	L	H	D	C	g	t	f	n-h	製品コード
15A	15	140	60	95	70	51	14	1	4-15	PV-840BE-07L-015
20A	20	160	65	100	75	56	16	1	4-15	PV-840BE-07L-020
25A	25	180	68	125	90	67	16	1	4-19	PV-840BE-07L-025
40A	40	220	95	140	105	81	18	2	4-19	PV-840BE-07L-040
50A	50	240	112	155	120	96	18	2	8-19	PV-840BE-07L-050

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
2	原図書替	K.S	新谷	6.1.8
3	H: 誤記訂正	NI	T.H	'96.11.20
4	圧力単位変更	N.I	Y.	'97.3.11
5	流れ方向追記	KM	吉田	'99.10.12
6	押エナット材質変更、製品コード訂正	坂井	窪田 中込	'13.10.10
7	見直し	小松	倉野 坂本	'22.2.3

8	押エナット	SCPH2	1	
7	ボンネット	S25C	1	
6	ガスケット	PTFE	1	
5	U-ナット	SUS304	1	
4	ワッシャー	SUS420J2	1	
3	シートパッキン	PTFE	1	
2	弁体	SUS420J2	1	
1	ボディ	SCPH2	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT
铸鋼製フランジ形リフト逆止弁
PV-840BE
 JIS20KフランジRF

DWG.No. B-47742-07
 REV.

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
K.S	新谷	河西	6.1.8

MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
 株式会社宮入バルブ製作所