


No.	REVISION	CHK	APR	DATE
①	圧力単位変更	N. I	Y. Y	'99.3.11
②	流れ方向追記	KM AF	吉田	'99.10.12
③	材質表記変更	妻木	1999.11.24	'99.5.28

参考図

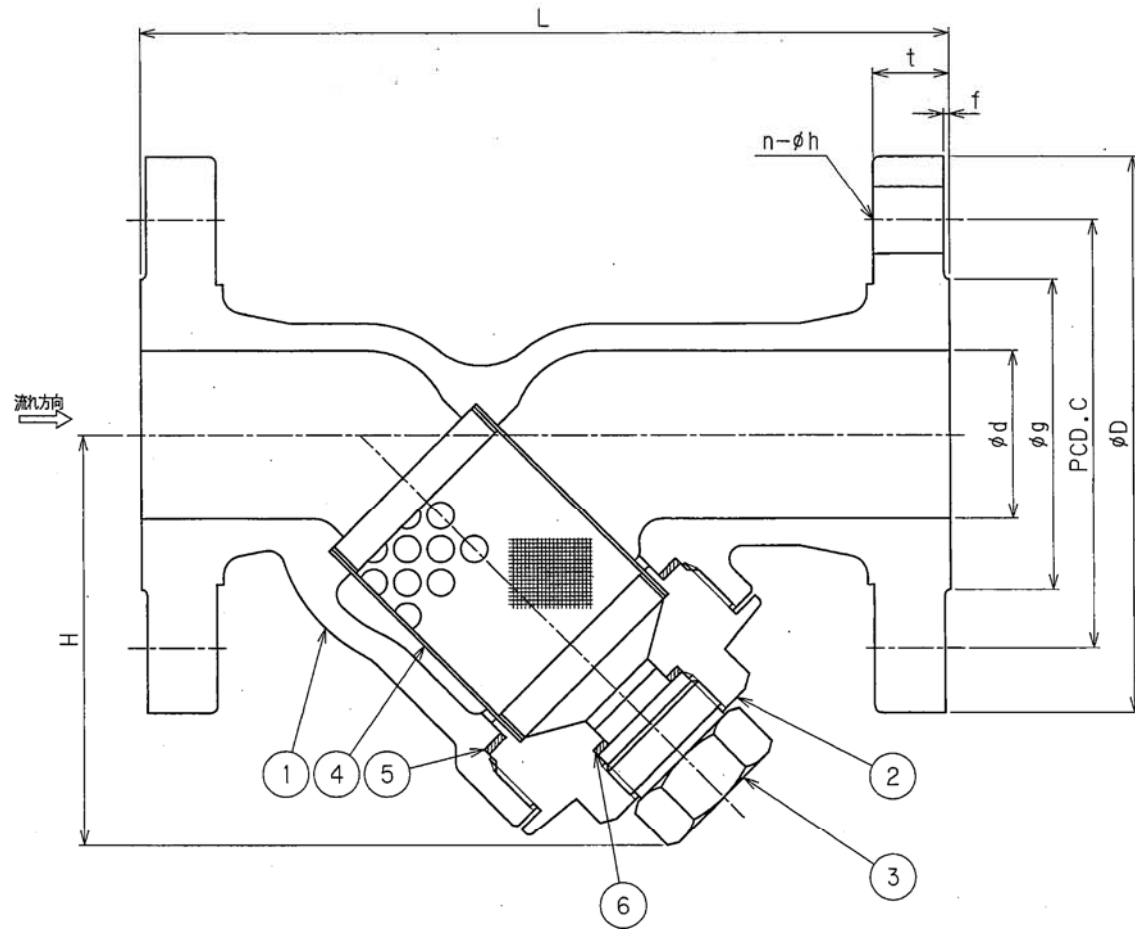

6	ガスケット	R.PTFE	1	
5	ガスケット	R.PTFE	1	
4	スクリーン	SUS304	1	40 メッシュ
3	プラグ	SUS304	1	
2	ボンネット	S25C	1	
1	ボディ	SCPH2	1	
No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS

SUBJECT

鋳鋼製フランジ形Y形ストレーナ
PV-813GY
 JIS20KフランジRF

DWG. No.

B-50714-99

REV.

③

DRAWN

K.S

CHECKED

保坂

APPROVED

河西

DATE

6.2.18

取付径	d	L	H	D	C	g	t	f	n-h	製品コード
25A	25	180	86	125	90	67	16	1	4-19	PV-813GY-99-025
40A	40	200	102	140	105	81	18	2	4-19	PV-813GY-99-040
50A	50	240	122	155	120	96	18	2	8-19	PV-813GY-99-050

大臣認定品

使用流体

設計圧力 2.4 MPa

設計温度 -5~120 ℃

耐圧試験圧力 3.9 MPa

気密試験圧力 2.4 MPa



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所