


No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref. B-68356-32, -42			
1	表示例変更	菱木	石井	19.3.19

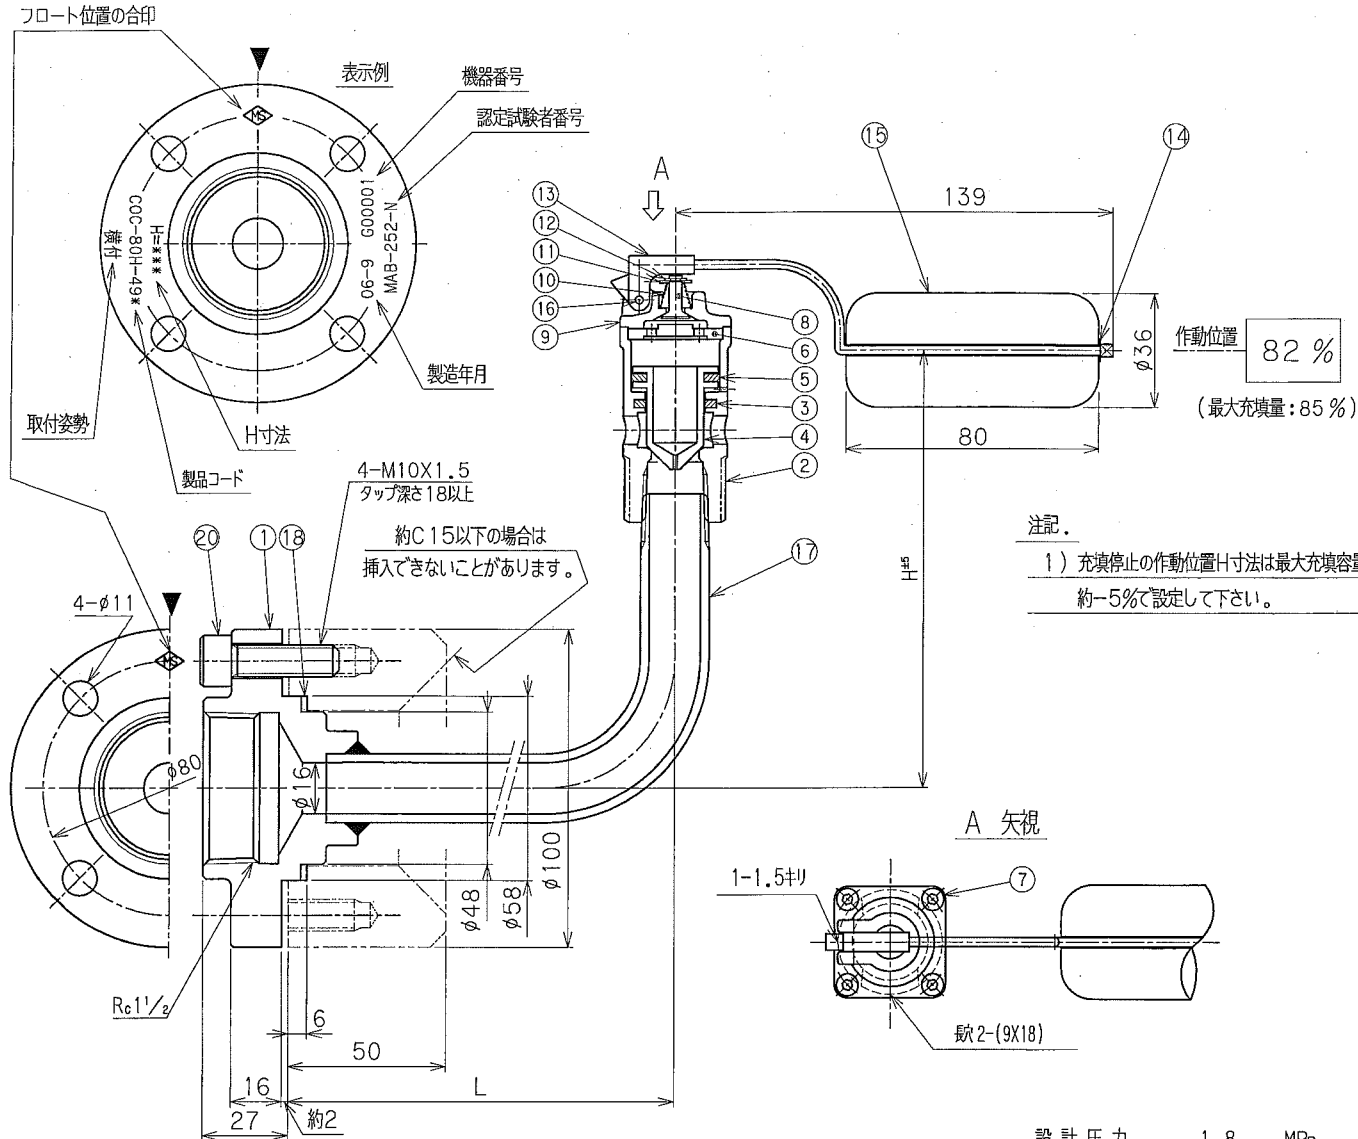

20	六角穴付ボルト	SUS304	4	B1176M10-0356
18	ガスケット	V/#7020	1	
17	パイプ	STPG370	1	
16	スプリングピン	SUS304	1	
15	フロート	NBR独立発泡体	1	
14	ワッシャ	SUS304	2	
13	アームセット	ADC12/SUS304	1	1ヶリ
12	E形止メ輪	SK5	1	
11	ワッシャ	SUS304	1	
10	スプリング	SUS304	1	
9	キャップ	C3771B	1	
8	背圧弁	SUS303	1	
7	六角穴付ボルト	SUS304	4	
6	ガイド	C3604B	1	
5	スラストベアリングB	PTFE	1	
4	遊動弁	SUS303	1	
3	スラストベアリングA	PTFE	1	
2	ボディ	C3771B	1	
1	フランジ	S25C	1	ダクロタイズド

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
バルク貯槽用過充填防止装置				
COC-80H				
φ16 (特殊フランジxRc1 1/2)				

DWG. No.	B-68356-49	REV.	1	C			
DRAWN	小澤	CHECKED	山下	APPROVED	中込	DATE	'14.3.7

設計圧力	1.8	MPa
設計温度	-5~70	℃
耐圧試験圧力	2.7	MPa
気密試験圧力	1.8	MPa
充填流量	80	L/min
過充填作動流量	30	L/min以上

大臣認定品

参考図



MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.
株式会社宮入バルブ製作所